

DII gG 20A/500V



Specifications

ETI Code	002312406
Description	DII gG 20A/500V
Class name	Fuse link
Rated current (A)	20
Type	D
Size	DII
Characteristics	gG
Rated AC voltage (V)	500
Rated DC voltage (V)	250
Dimensions	E27
Indicator	Top fuse status indicator
Breaking capacity AC (kA)	50
Breaking capacity DC (kA)	8
Power dissipation (W)	2,60
Standards	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3

[Online product page](#)

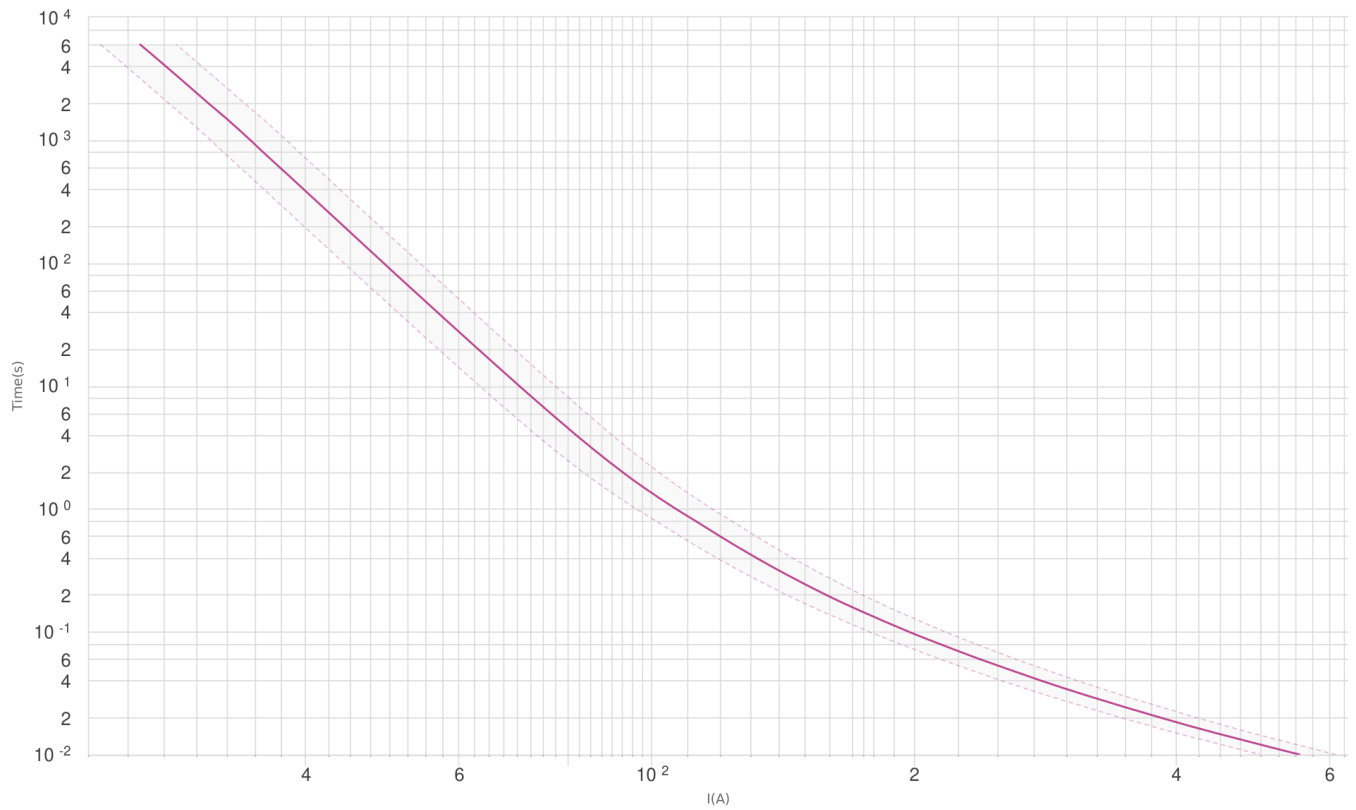

Other documentation


[Instruction manual](#)
[Technical data catalogue](#)
[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_I
nstruction manual](#)
[CE declaration](#)

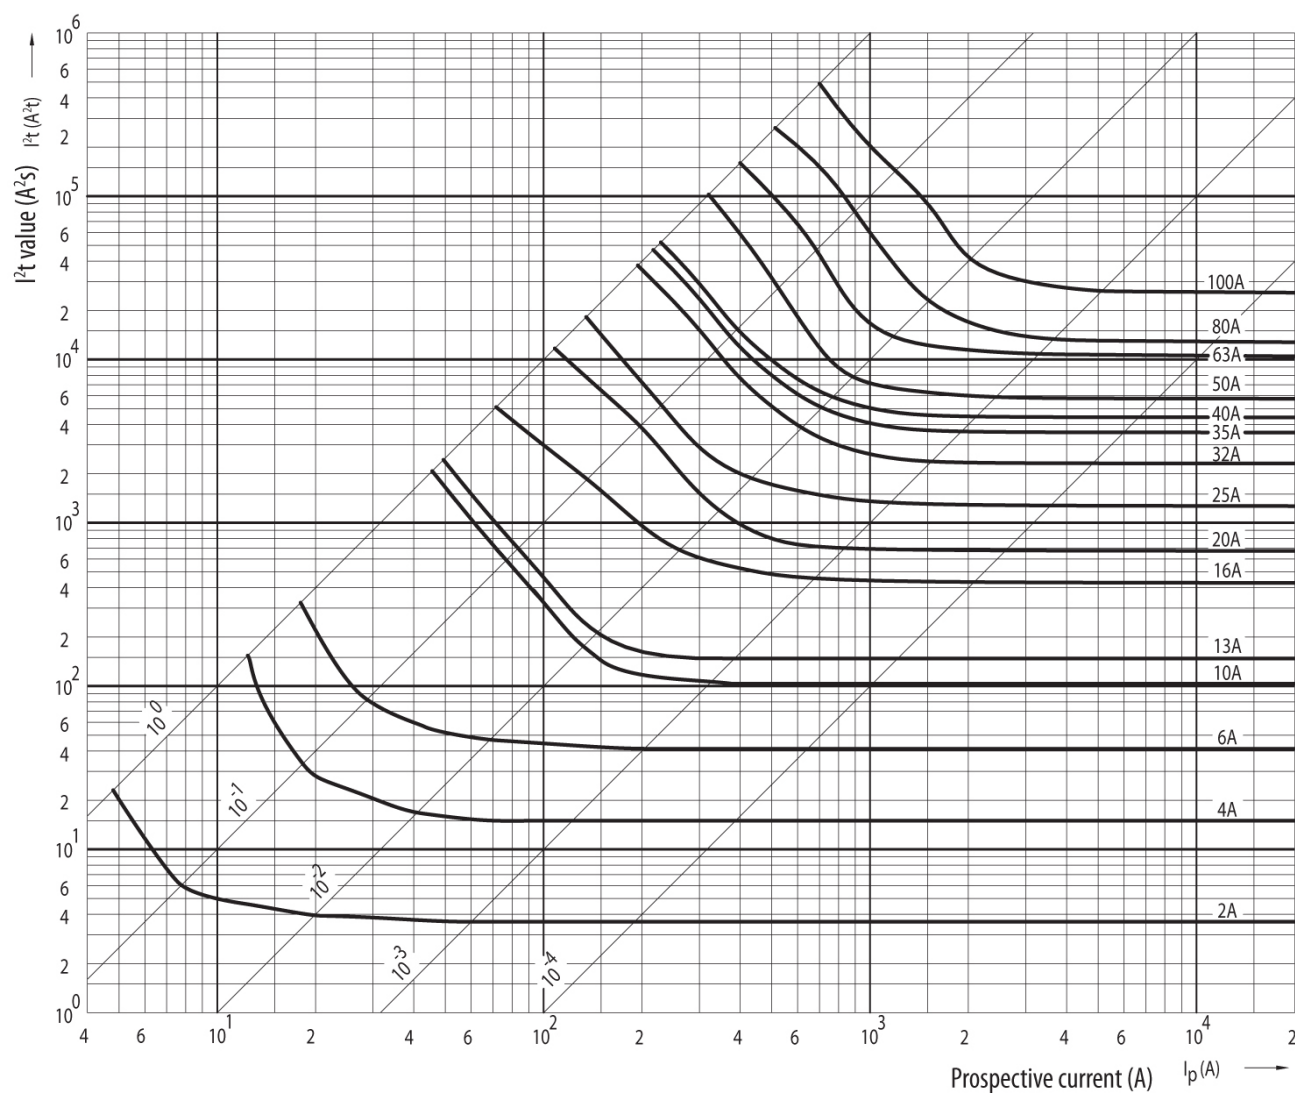

ETIM international clasification

Classification	EC000099
Class name	D-system fuse link
Breaking capacity	50
Colour code	Blue
Construction size	DII
Max. rated operation voltage Ue AC	500
Nominal rated current	20A
Nominal rated voltage	500V
Rated voltage at DC	250
Release characteristic	Time-lag
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator

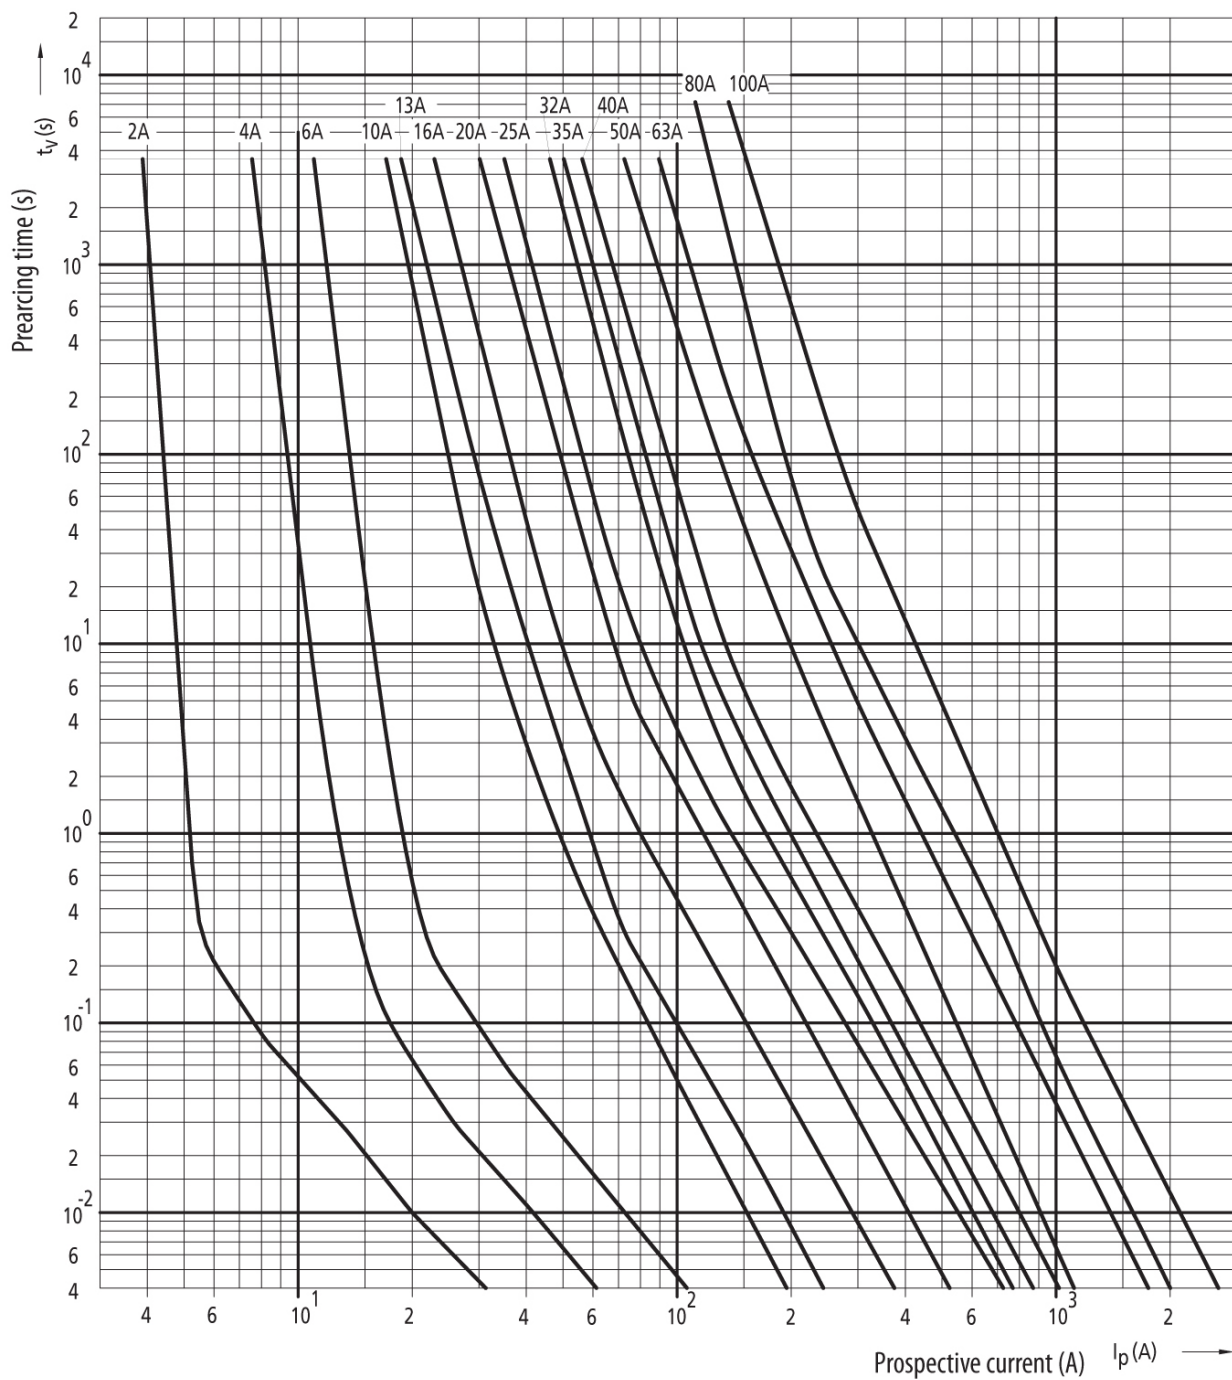
Characteristics



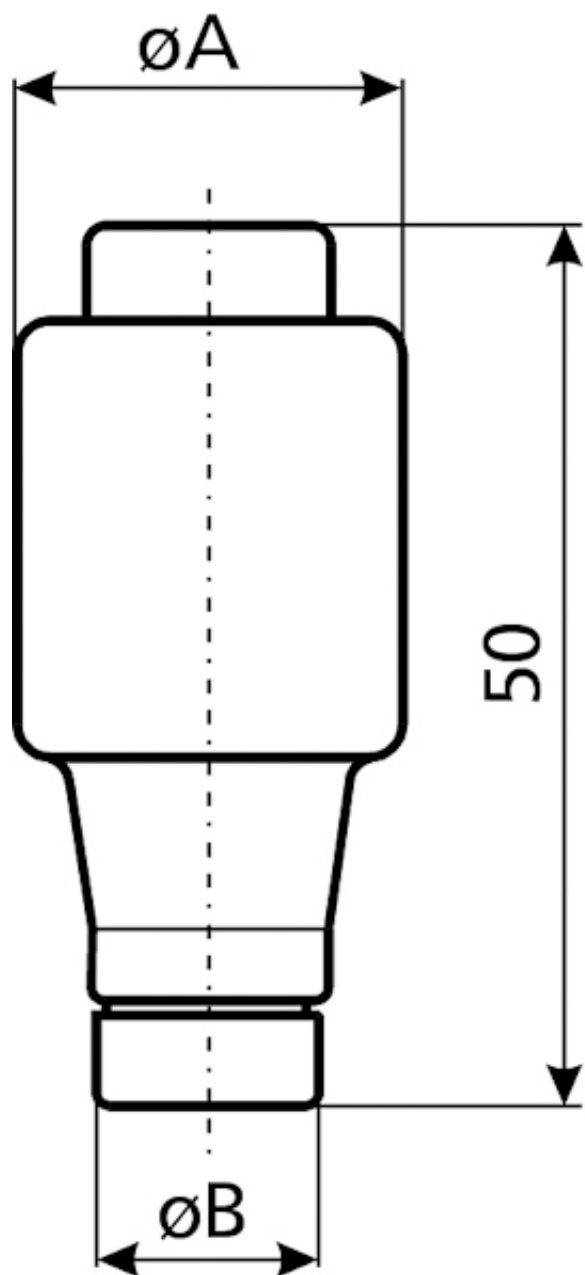
Melting energy characteristics



Characteristics



Dimension drawing



[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

Certificate

Prüfbericht
(Test report)
Nr. 760150-1

Antragsteller:
(Applicant)

ETI d.d.
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien
Antrag vom 05.04.2000
Aktenzeichen Franc Piki

Gegenstand:
(Object)

D-Sicherungseinsätze DII
Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000

Hersteller:
(Manufacturer)

Antragsteller

Art der Prüfung:
(Art of test)

Informationsprüfung
nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung

Prüfergebnis:
(Test resultat)

Forderungen erfüllt (ok)

Inhalt:
(List)

Eingereichte Prüflinge	Seite 1
Aufbau-Übersicht	Seite 1 (2 englisch)
Prüfprogramm	Seite 3 (4 englisch)
Prüftabellen mit Ergebnissen	Nr 1 bis 12
Schmelzleiterzeichnung	Seite 5
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung	Seite 6 und 7
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel	Seite 8
Oszillogramme	Anhang

Abschluß:
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.



Cut-off current characteristics

