

DIII DZ/gF 63A/500V



Specifications

ETI Code	002313103
Description	DIII DZ/gF 63A/500V
Class name	Fuse link
Rated current (A)	63
Type	D
Size	DIII
Characteristics	DZ
Rated AC voltage (V)	500
Rated DC voltage (V)	250
Dimensions	E33
Indicator	Top fuse status indicator
Breaking capacity AC (kA)	50
Breaking capacity DC (kA)	8
Power dissipation (W)	12,8
Standards	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3

Online product page 

Other documentation



Instruction manual

Technical data catalogue

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_I
nstruction manual


CE declaration




ETIM international clasification

Classification	EC000099
Class name	D-system fuse link
Colour code	Copper
Construction size	DIII
Nominal rated current	63A
Nominal rated voltage	500V
Release characteristic	Fast (F)
Utilization category	Other


Characteristics

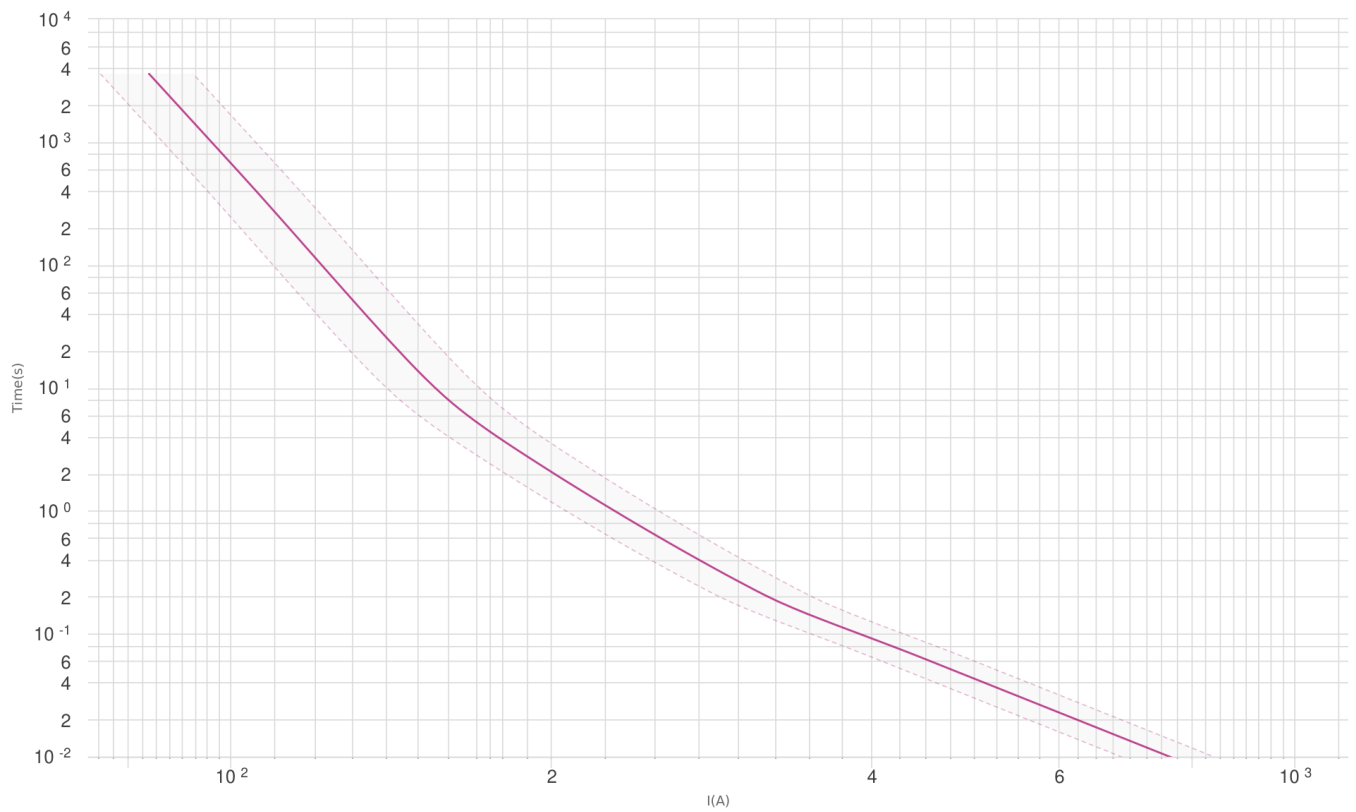

Melting energy characteristics

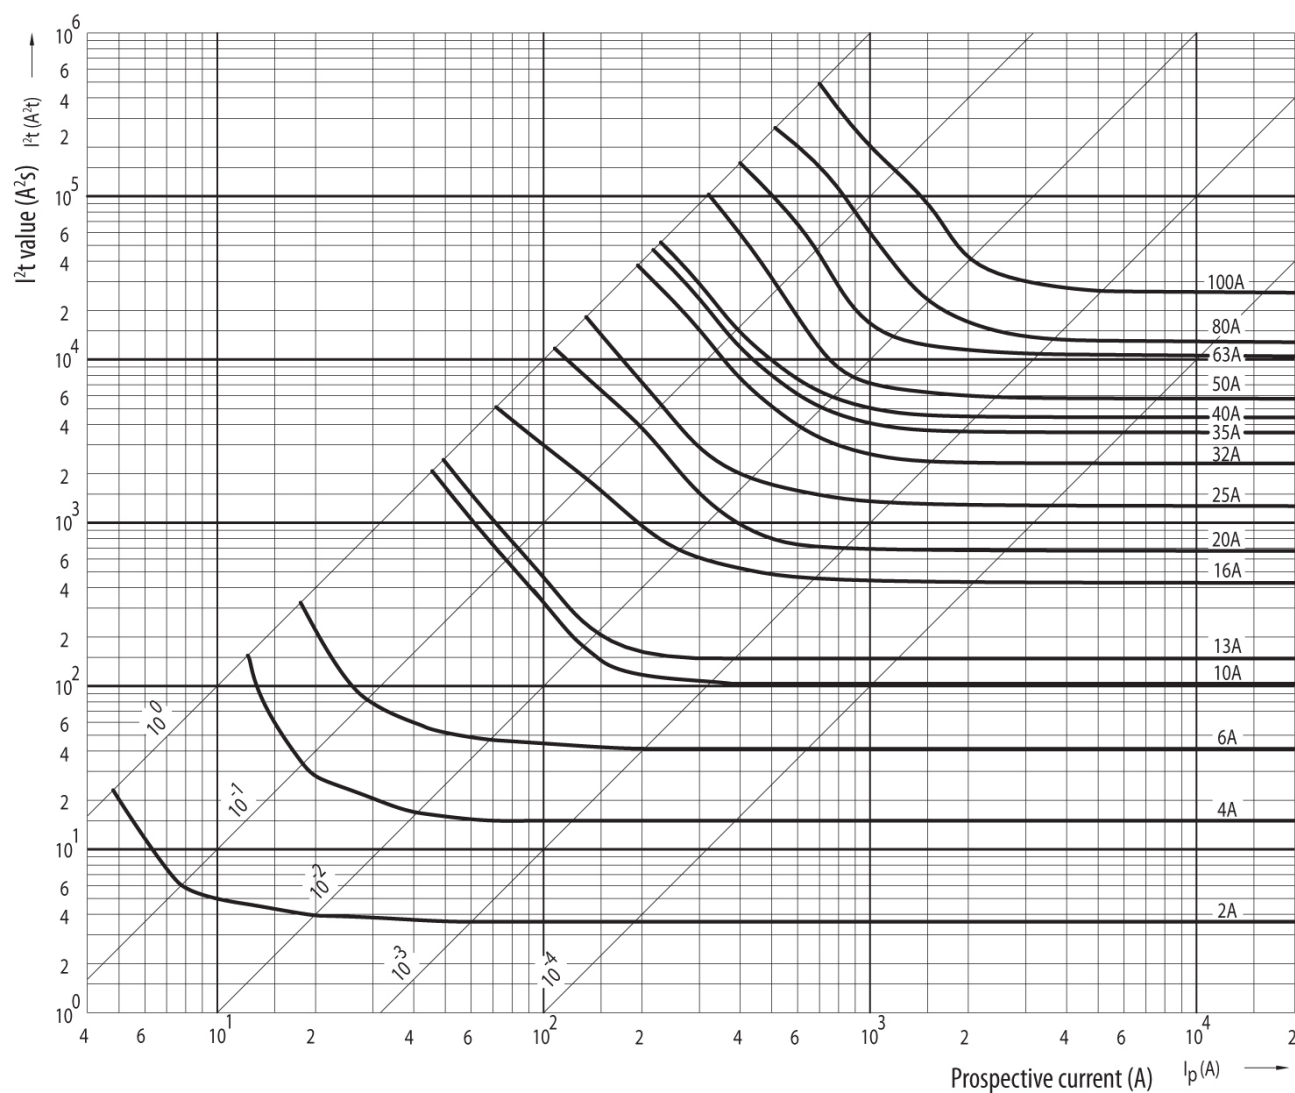

Dimension drawing

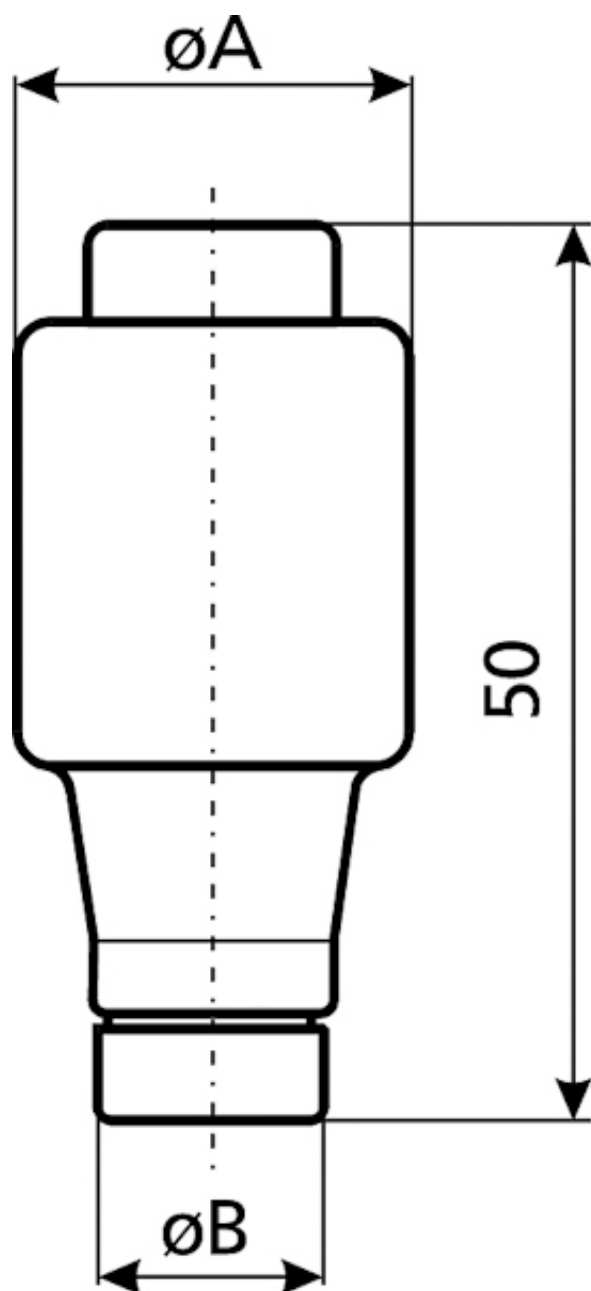

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20



Certificate

Stadtwerke München GmbH, Technischer Service, 80802 München, Franzstr. 9

GESCHÄFTSBEREICH TECHNISCHER SERVICE
Geschäftsgebiet/Fachbereich Prüfwesen
Sachbearbeiter: Hr. Richter

Unser Zeichen: VE - T - ZP
Telefon: (0 89) 23 61/ 8030
Telefax: (0 89) 23 61/ 8033

Prüfbericht

(Test report)

Nr. 760150-2

Antragsteller:
(Applicant)

ETI d.d.
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slowenien
Antrag vom 05.04.2000
Aktenzeichen Franc Piki

Gegenstand:
(Object)

D-Sicherungseinsätze DIII
Prüflinge erhalten am 11.04.2000 und 23.10.2000

Hersteller:
(Manufacturer)

Antragsteller

Art der Prüfung:
(Art of test)

Informationsprüfung
nach CEE 16:02/1970 deutsche Übersetzung

Prüfergebnis:
(Test resultat)

Forderungen erfüllt (ok)

Inhalt:
(List)

Eingereichte Prüflinge
Aufbau-Übersicht
Prüfprogramm
Prüftabellen mit Ergebnissen
Schmelzleiterzeichnung
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel
Oszillogramme

Seite 1
Seite 1 (2 englisch)
Seite 3 (4 englisch)
Nr 1 bis 7
Seite 5
Seite 6 und 7
Seite 8
Anhang

Abschluß:
München, den 10.11.2000

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung. Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.



Cut-off current characteristics

