

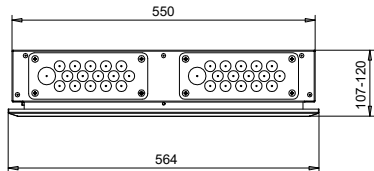
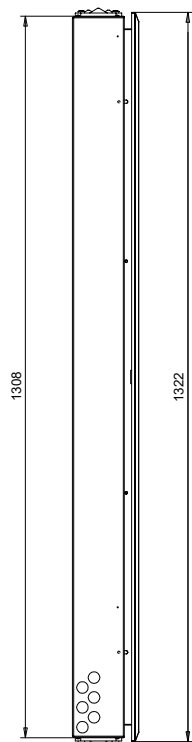
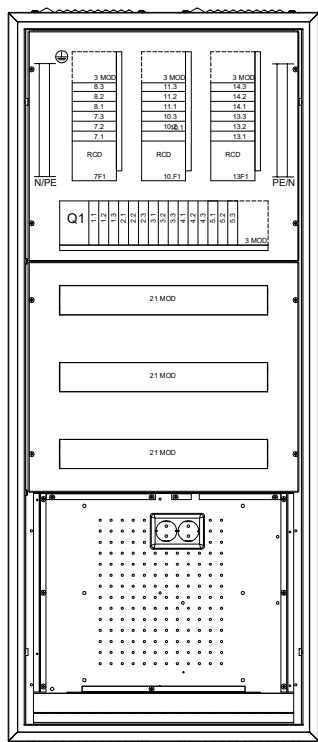



Merkki	Muutos	Pvm	Muutt.	Hyv
Sähkönumero 33 00 105	Nimellistaajuus 50 Hz	Kotelointiluokka IP20C	Nimellinen tasoituskerroin:	
Tyyppi VARMA R050IT.33-3C	Keskuksen mitoitusvirta In 50 A	Jakelujärjestelmä TN-	Pääpiirien lukumäärä	4-5 0,7
EN 61 439-3	Oikosulunkestävyys Icw <10 kA 1s	EMC-käyttöympäristö A ja B		6-9 0,6
Keskuksen mitoitusjännite Un = Ui 400 V	Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I	Paino 32 kg Mitat 1322x564x120		10- 0,5



VOHEK

VARMA R050IT.33-3C

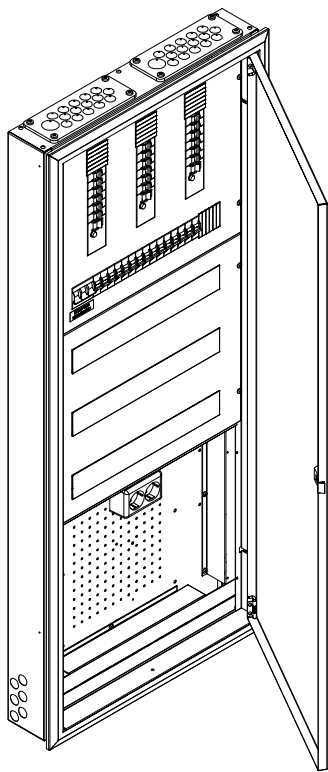

Nro 33 00 105 EN 61439-3
Un 400V 50Hz InA 50A IP20C
S/N 140100 01/01/2014

LIETO FINLAND www.vohek.fi

Päivä	Rakennuskohde	Nimi ja osoite			Sivu
					1/3
		Tuote	RYHMÄKESKUS VARMA R050IT.33-3C VARMA KESKUS Vohek Oy Pääskykalliontie 4 21420 Lieto		
		Liittyy			
		Projekti VARMA			
Suunn	2013-11-21 TN	  		Ent.	Uusi
Tark.				3300105_1	
Hyv.					

