



- Erillisasennettava teleasennuskotelo EST 3.700/RJ pinta- ja uppoasennukseen
- voidaan asentaa myös Waltteri–keskusten alle (ESNV 3xx ja ESSV 3xx keskukset)
 - jos asennetaan keskuksen alle, poistetaan telekotelon yläpäädyssä laipat
 - kotelon alapäässä voidaan käyttää lattialle asennuksessa sokkeli ESL 3.01

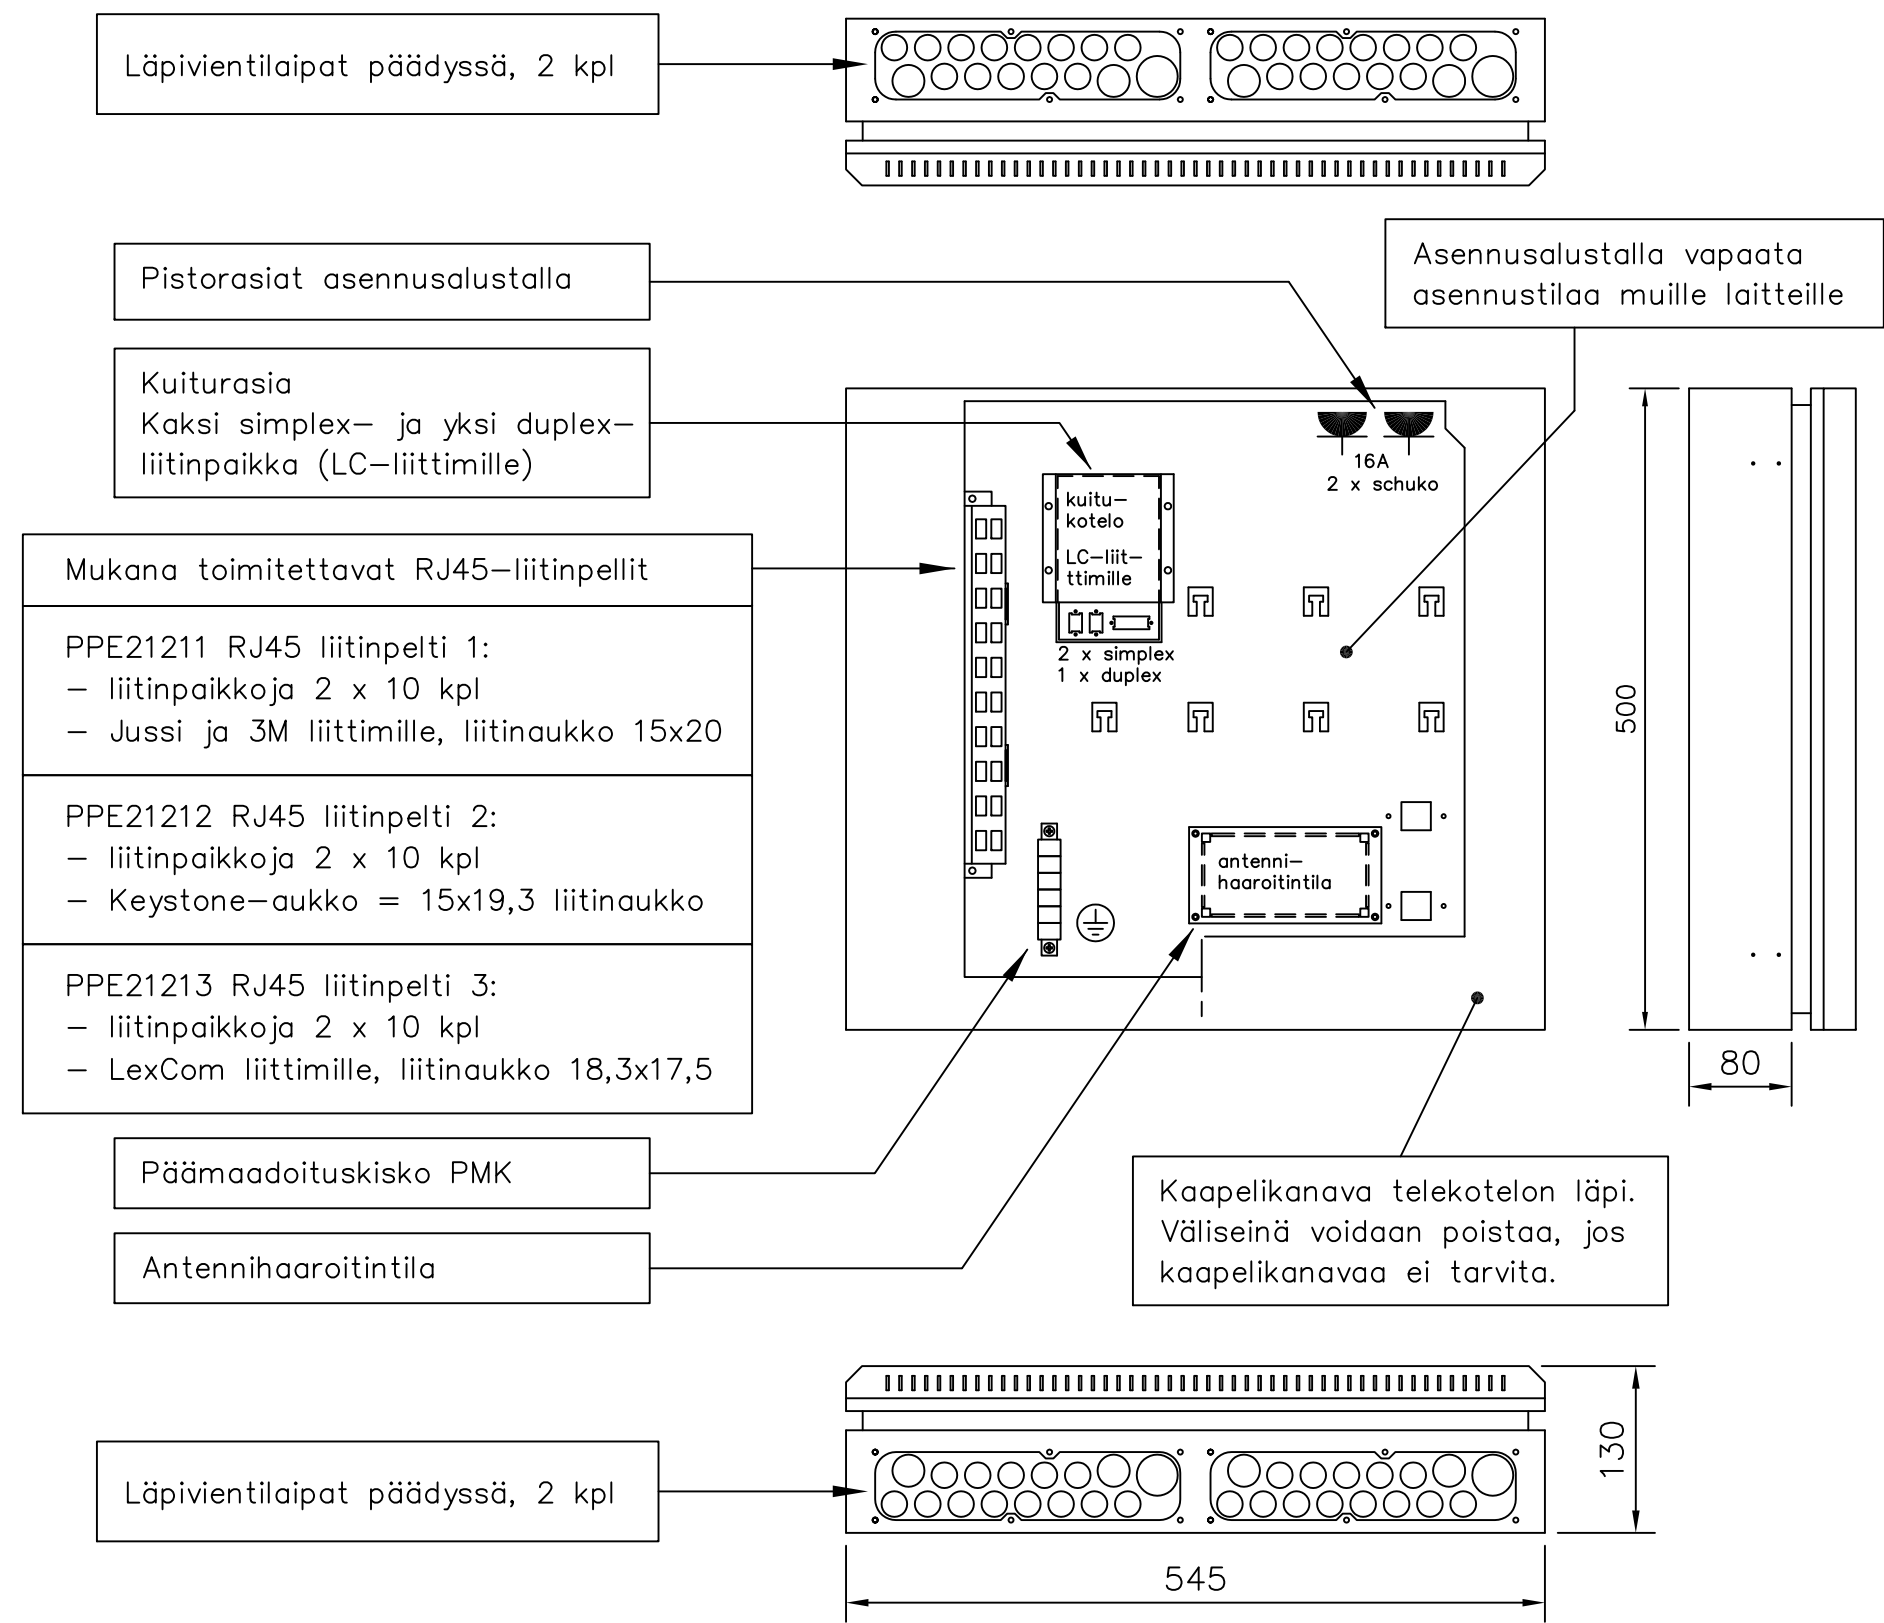

Sokkeli teleasennuskotelolle, ESL 3.01

- Jos telekotelo asennetaan Waltteri–keskuksen alle, voidaan sen kanssa käyttää sokkeli
- sokkelilla teleasennuskotelon asennuskorkeus lattiasta on 130 mm
- EST 3.900/IT:n alapääty poistetaan ja jalusta ESL 3.01 kiinnitetään telekoteloon alapäädyn kiinnitysruuveilla.

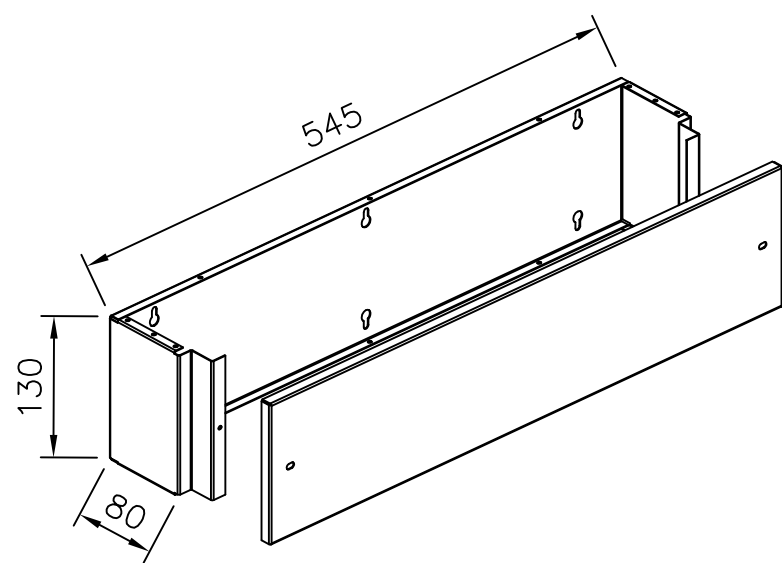

ESL 3.01 33 090 15


Rakennustoimenpide	Piirustuslaji KOKOONPANOKUVA	Pvm. 11.07.2014	ENSTO ENSTO FINLAND OY Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491	Mittakaava	Lehti	Lehdistä
		Muutos		1	2	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Teleasennuskotelo EST 3.500–RJ	Teki JMa		Piirustusnumero		
		Tark.				
		Koodi EST3–500–RJ_A				

Rakennuskohteen nimi ja osoite		Rakennustoimenpide	
Pirustuksen sisäilma		Pirustusloji	
Teleasennuskotelo EST 3.500-RJ		ASENNUSOHJE	
Koodi		Pvm.	
EST3-500-RJ_A		11.07.2014	
Tark.		Teki	
		JMa	
		Muutos	
		11.07.2014	
		Mittakaava	
		Lehti	
		2	
		Lehdistä	
		2	


Keskuksen asennustavat:

1. Pinta-asennus, keskus kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä
2. Uppoasennus, upotussyvyys noin 80 mm
 - keskuksen mukana toimitetaan neljä kulmakiinnikettä ja kiinitysruuvit
 - kulmakiinnikkeet kiinnitetään keskuksen sivuihin
 - keskus voidaan myös kiinnittää pystypuihin kotelon sivuissa olevista esirei'istä

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

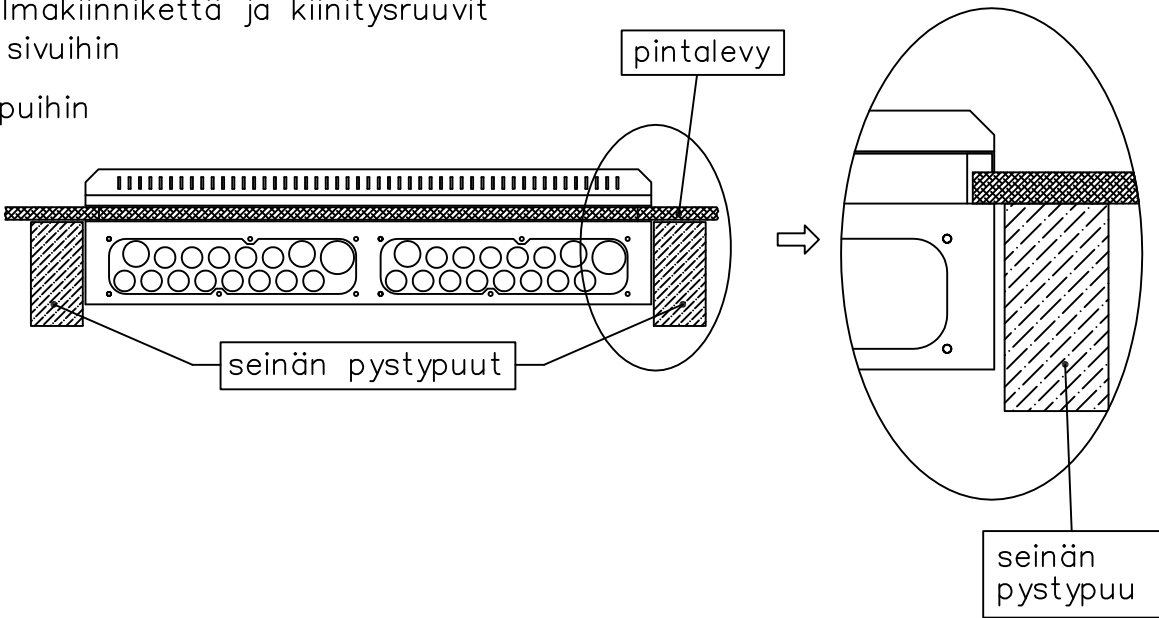


Keskuksen rakenne:

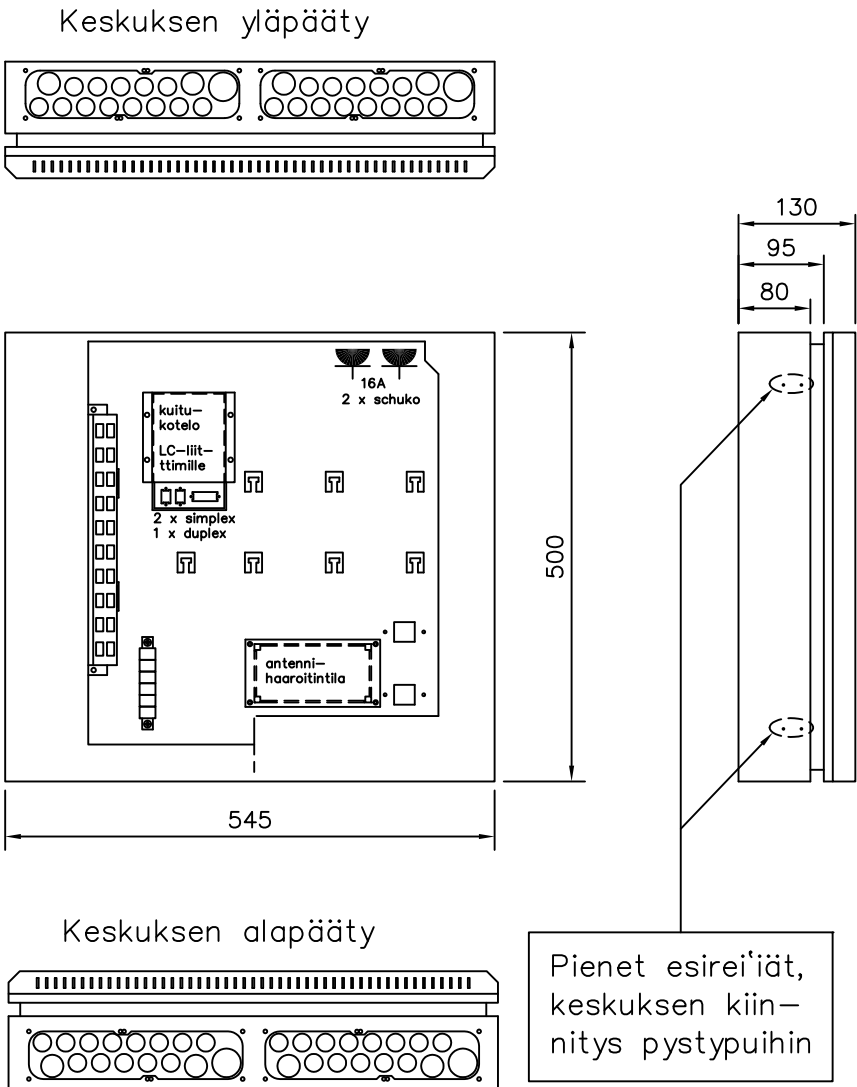

Uppoasennus kulmakiinnikkeillä

- kulmakiinnikkeet kiinnitetään keskuksen sivuihin
- keskus kiinnitetään suoraan edestä pystypuihin

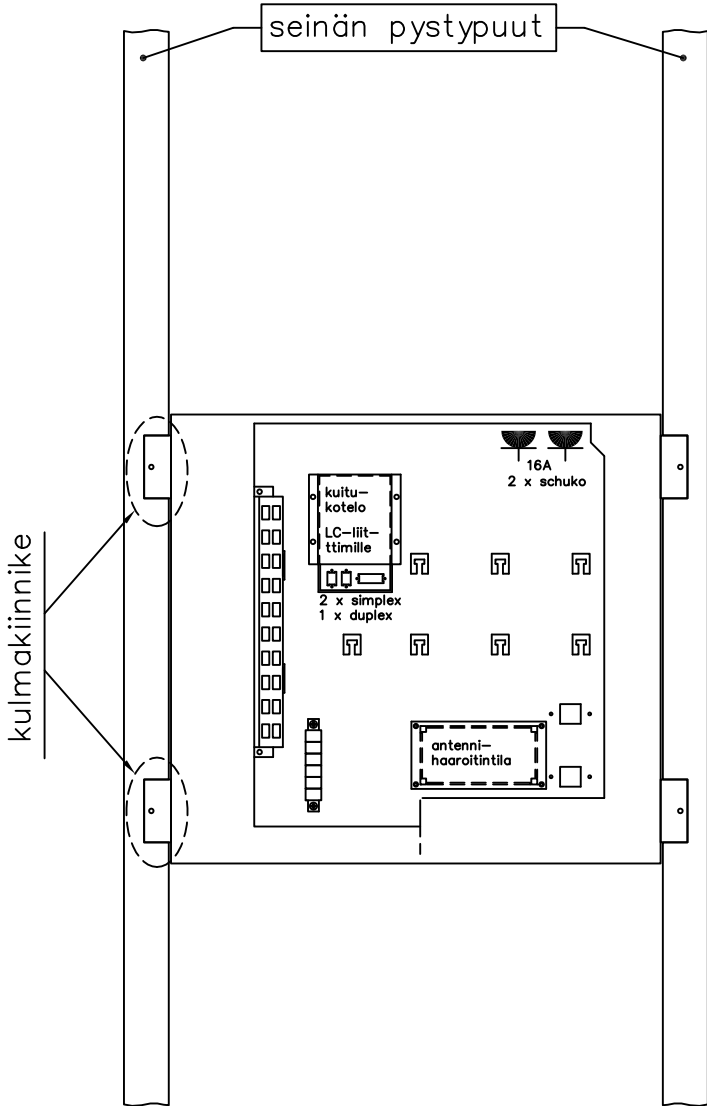

- kulmakiinnikkeet kiinnitetään telekotelon runkoon pakkauksen mukana tulevilla peltiruuveilla
- telekotelon sivuissa on esirei'ät peltiruuveille

Keskuksen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:

- kaapelien läpivientilaippa
- laipassa on paikka 13 kpl 20 mm:n putkelle, 2 kpl 25 mm:n putkelle ja 1 kpl 32 mm:n putkelle
 - laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinärakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi
 - laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi

Laipan putkitus-/kaapeliaukot:

