

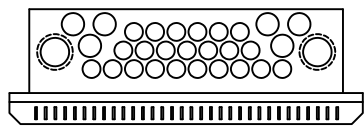


Keskuksen mitoitusarvot			
EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		EHSV 845.18U-IT	
SSTL nro		3301610	
EAN nro		6418677678899	
Nimellisvirta	I_{NA}	25	A
Nimellisjännite	U_n	400	V
Kotelointiluokka		IP20C	
Liittymisteho			kW
Massa		20	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...20 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimel- linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuilta: Suojausluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaali, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			
Muutos C, 17.08.2020			
ERP-järjestelmän ja kuvaversion päivitys samalle muutoskirjaimelle			

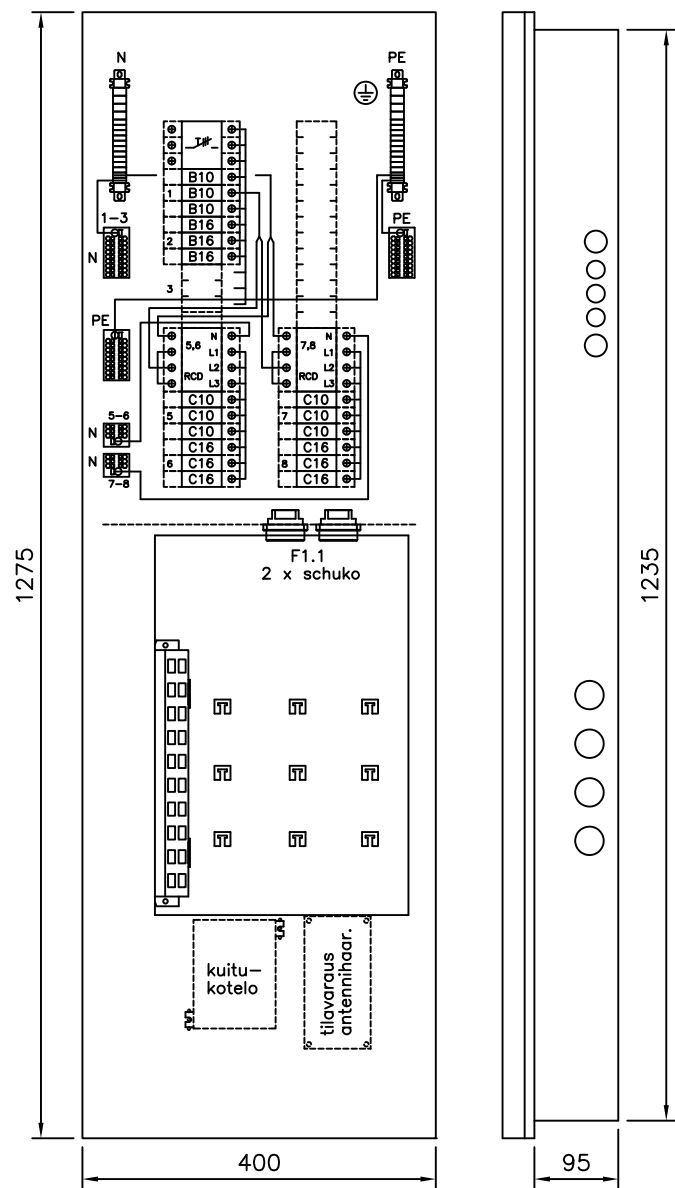


Upotuskotelon yläpääty

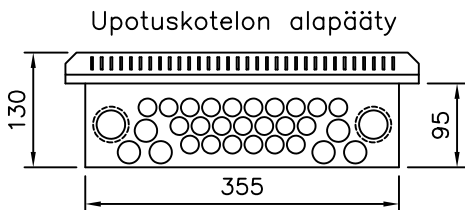

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikieristää
Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle
ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

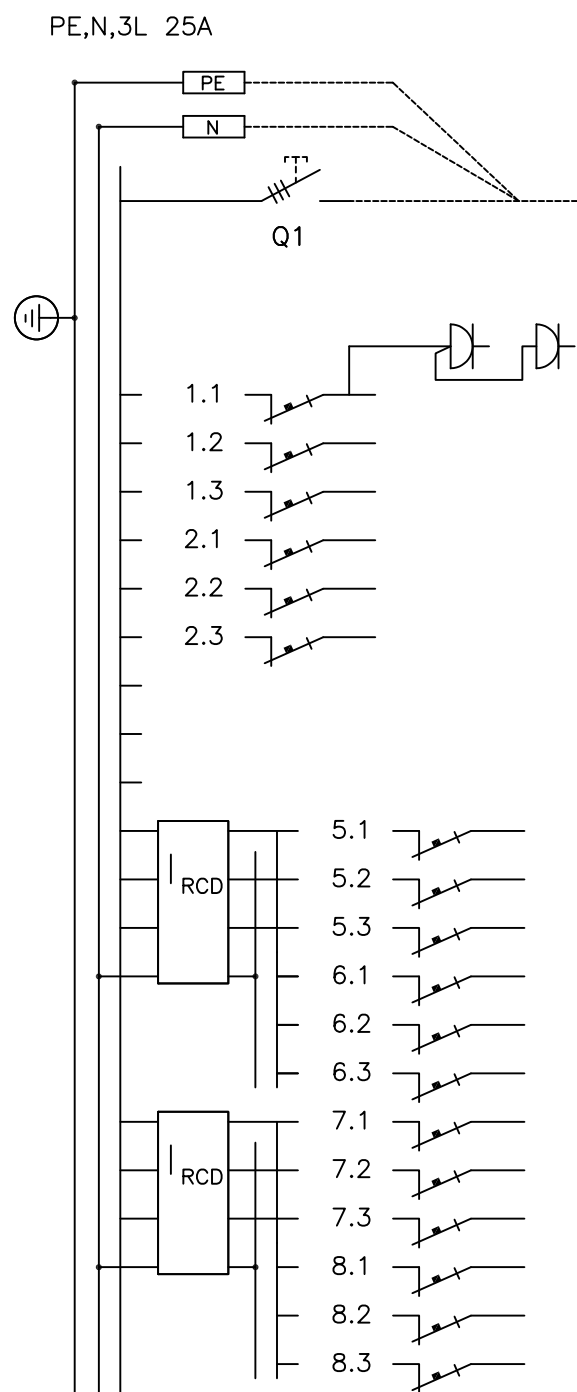
[illegible]

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	Pvm. 17.08.2020	Mittakaava	Lehti 1	Lehdistä 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö RYHMÄKESKUS IT-OSALLA, ASENNUS UPOTUSKOTELOON	Muutos	ENSTO ENSTO FINLAND OY Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491	Piirustusnumero	
		Teki JMa			
		Tark.			
		Koodi EHSV845-18U-IT_C			

Keskuksen asennus:

- keskus on tarkoitettu vain uppoasennukseen, asennus keskuksen mukana tulevaan upotuskoteloon EHL 845
- upotuskotelon upotussyvyys on noin 95 mm
- upotuskotelo kiinnitetään seinään joko pohjasta tai kotelon sivuista

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

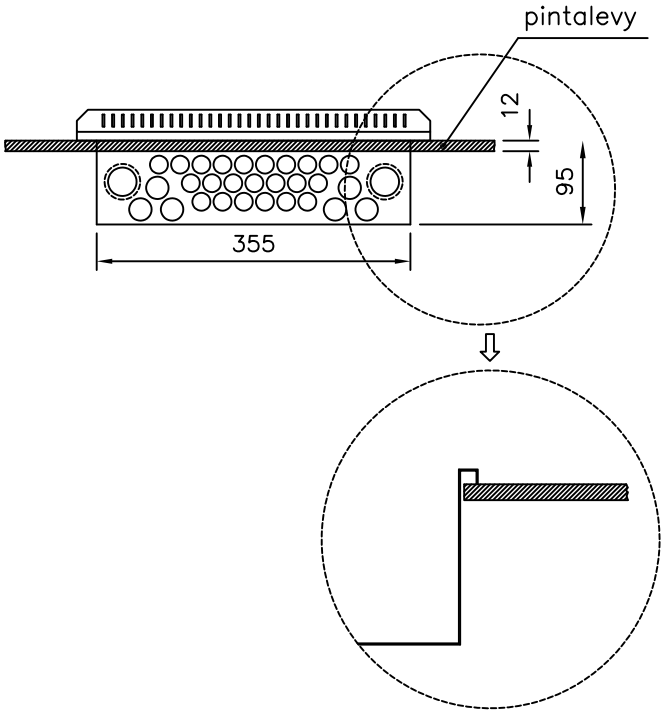


Putkitustarvikkeet

Liitântämuhvrit		Jatkot		Putket
Tyyppi	Sähkö n:o	Tyyppi	Sähkö n:o	
PMR 900.1	33 021 61	AJ 16.20	11 305 16	M 16 muoviputki
PMR 900.1	33 021 61	AJ 20	11 301 20	M 20 muoviputki
PMR 901.1	33 021 62	AJ 25	11 301 25	M 25 muoviputki
PMR 902.1	33 021 63	AJ 32	11 301 32	M 32 muoviputki
PMR 743	33 021 85	AJ 40	11 301 40	M 40 muoviputki
Putketon uppoasennus				
Tyyppi	Sähkö n:o	Nimitys	Huom.	
PMR 54.20	33 021 83	Keskusnysä	Ø 9...13 mm:n kaapeleille	


Keskuksen rakenne:

Upotuskotelo toimitetaan keskuksen mukana.

Upotusaukko: 365 x 1240

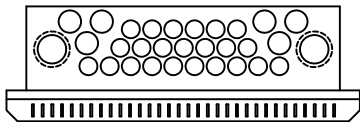

- 2 kpl schuko pistorasia
- RJ45-liitinpaneelit:
PPE21211 AMP, 3M ja Jussi
PPE21212 Keystone
PPE21213 LexCom
- PE-kisko asennusalustalla
- Kuitukotelo
Kaksi SC duplex liitintä tai
kaksi LC quattro liitintä
- Antennihaaroitintila, varustettu eristeaineisella alustalla

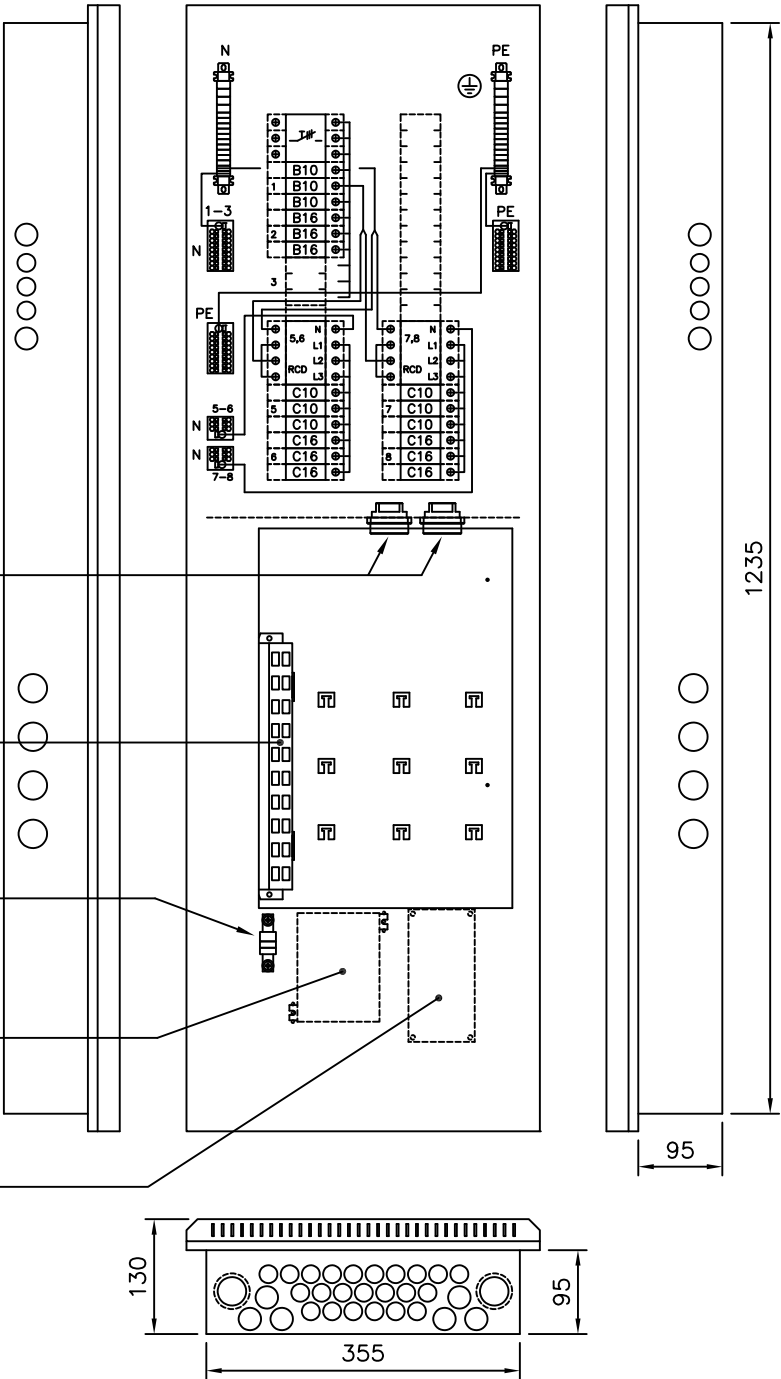

Pvm. 17.08.2020	Mittakaava	Lehti 2	Lehdistä 2
Muutos			
Teki JMa			
Tark.			
Koodi			
EHSV845-18U-IT_C			

ENSTO

ENSTO FINLAND OY

Insinöörikuu 1 50100 MIKKELI

puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491