
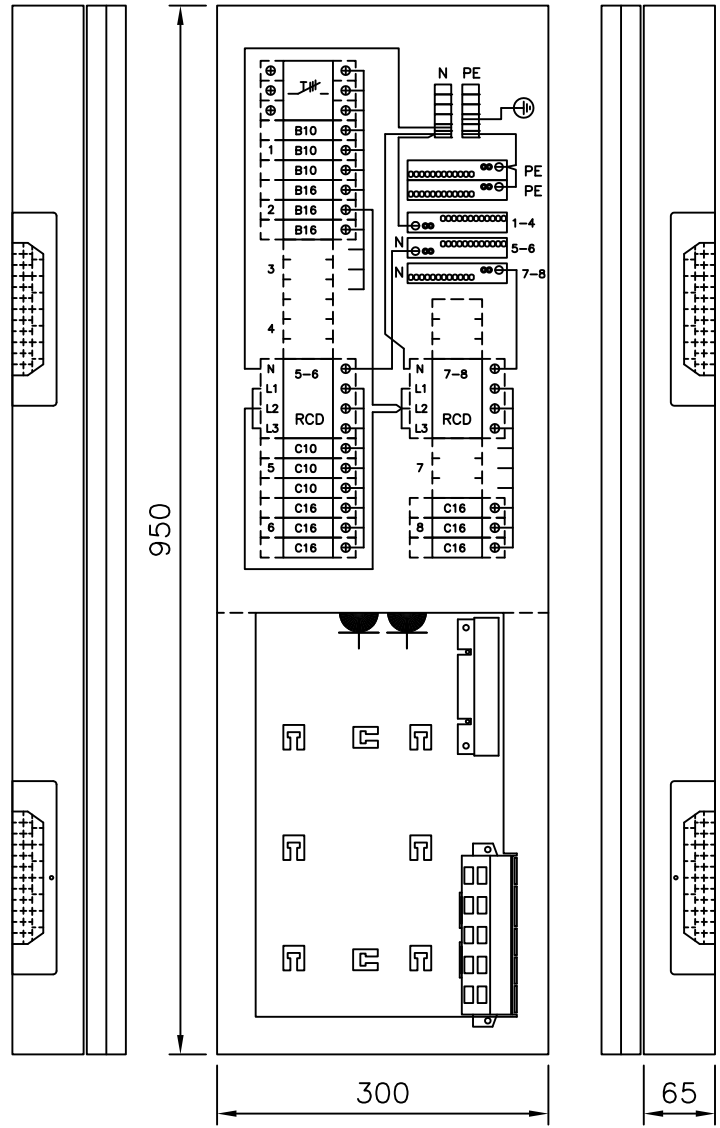



Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439–1 ja EN 61 439–3			
Tyyppi	EHSV 245.15PS–ITM		
SSTL nro	3301613		
EAN nro	6418677678929		
Nimellisvirta	I _{nA}	25	A
Nimellisjännite	U _n	400	V
Kotelointiluokka	IP20C		
Liittymisteho	kW		
Massa	16		
I _{nc}	Nimellisvirta–piirit: ...20 A max.		
I _{cw}	Oikosulkukestoisuus < 10 kA 1s		
Nimel– linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellistaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuilta: Suojausluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN– järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC–käyttöympäristö: A ja B			

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikieristä Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

- Keskus voidaan asentaa:
- pystyyn RK osa yläpuolella
 - tai vaak–asentoon IT–osa vasemmalle puolelle

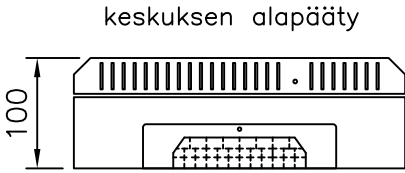

PE,N,3L 25A		Kaavio	Nimitys	A/A	Laji	mm ²
			Nousujohto			
			Pistorasiat, vain IT-laite käyttöön			
		L1		B10		
		L2		B10		
		L3		B10		
		L1		B16		
		L2		B16		
		L3		B16		
		L1		C10		
L2		C10				
L3		C10				
L1		C16				
L2		C16				
L3		C16				
L1						
L2						
L3						
L1		C16				
L2		C16				
L3		C16				

Piiustusi PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA		Piiustuksen sisältö	
RYHMÄKESKUS IT–OSALLA RK		Rakennuskohteen nimi ja osoite	
Pvm. 13.09.2016		Mittakaava	
Muutos		Lehti	
Teki JMa		Lehdistä	
Tark.		1	
Koodi EHSV345–15PS–ITM_A		1	
ENSTO FINLAND OY		Piiustusnumero	
Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI		1	
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491		1	

EHSV 245.15PS-ITM keskus on tarkoitettu pinta-asennukseen.

- keskuksen asennuslevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskus asennetaan pystyyn RK-osa ylös, voidaan asentaa myös vaaka-asentoon IT-osa vasemmalle ja RK-osa oikealle
- aukkoaihiot ryhmäkeskusosassa mahdollistaa kaapelointia myös pohjan kautta
- kaapeleiden läpivientilaipat sormisuojakannen jokaisella sivulla
- keskuksen ovi avautuu oikealle, voidaan kääntää avautumaan myös vasemmalle, vaaka-asennossa ovi avautuu ylöspäin, varustettu aukipitolaitteella
- keskuksen ovi tarvitsee saranapuolelle n. 35 mm tilaa auetakseen 90 astetta

