




1. Pinta-asennus, keskus kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä
2. Uppoasennus, minimi upotussyvyys noin 60 mm
 - keskus kiinnitetään pystypuihin kotelon sivuissa olevista esirei'istä
 - keskus kiinnitetään poikkilautaan kotelon pohjasta
 - jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esimerkiksi TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

A technical drawing of a cable management unit, likely a patch panel or distribution frame. It shows a side view with two vertical dimensions: 110 and 95. The unit has a series of circular ports or slots on its front face. A horizontal line indicates the top edge of the unit. The drawing is a simple line drawing with no shading.


Keskuksen alapääty



Keskuksen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:

- laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinä-rakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi
- laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi

Laipan putkitus-/kaapeliaukot:

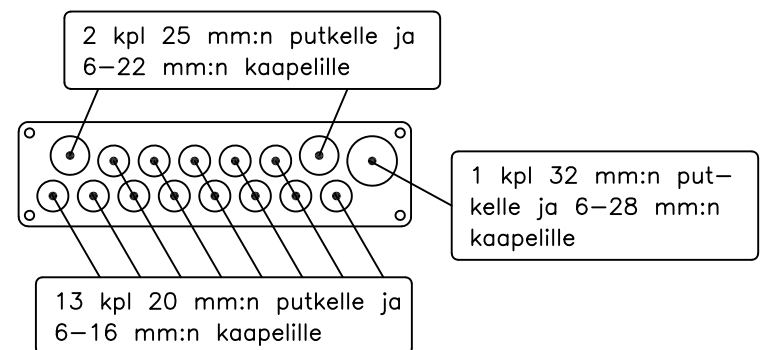

PTFIX-jousiliittimet keskuksessa:
– johtimien kuorintapituudet

PTFIX-jousiliittimet

Phoenix tuotekoodi	Sähkö nro	Nimitys
PTFIX 6/18X2,5–NS35 BU	19 631 99	N–liitin, sininen
PTFIX 6/18X2,5–NS35 GN	19 632 79	PE–liitin, vihreä

