

Rakennuskohteen nimi ja osoite	Rakennustoimenpide	Keskuksen mitoitussarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
		Tyyppi		ESSV 345.36-RJK	
		SSTL nro		3303668	
		EAN nro		6418677670510	
		Nimellisvirta	I_{nA}	50	A
		Nimellisjännite	$U_n (=U_i)$	400	V
		Kotelointiluokka		IP20C	
		Liittymisteho			kW
		Massa		31	kg
		I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...25 A max.	
		I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
		Nimel- linen tasointen kerroin	2...3 varoketta/vaihe:		0,8
			4...5 varoketta/vaihe:		0,7
			6...9 varoketta/vaihe:		0,6
			>10 varoketta/vaihe:		0,5
		Nimellisteho: 50 Hz			
		Suojaus sähköiskuiltä: Suojausluokka I			
		Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset					
EMC-käyttöympäristö: A ja B					

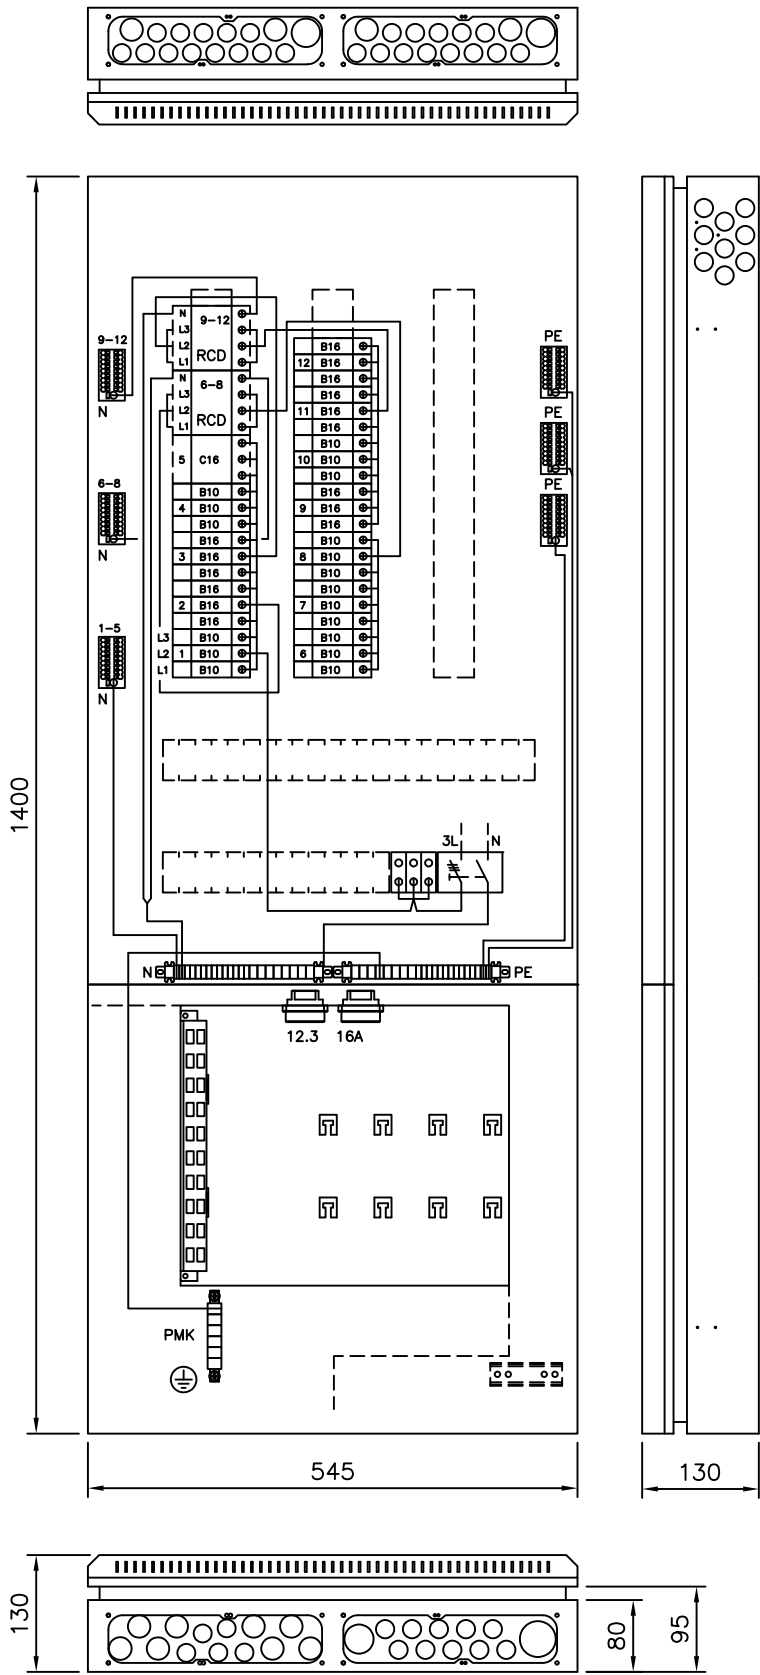
Ryhmäkeskus RK Pääkaaviio + kokonaisuus Piirustuksen sisältö	Piirustusioi Muutos E 13.11.2013 Vikavirtasuojakytkimien N-liittimien sijoitusmuutos
	Muutos F 29.09.2015 Johdonsuojamuutoksia ryhmät 5 ja 12.3
	Muutos G 07.05.2018 N- ja PE-liitinmuutos

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristää
Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle
ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

LISÄTARVIKKEET		
Tyyppi	Sähkö nro	Nimitys
ESL 1.01	33 089 01	Piirustustasku
ESL3.SLY1-K	33 090 27	KytKentäpaketti

Ryhmäkeskus IT-osalla, johdonsuoja-automaateilla ja vikavirtsuojakytkimillä. Pinta- ja uppoasennukseen.

[illegible]

