



Rakennuskohteen nimi ja osoite		Rakennustoimenpide	
Pirustuksen sisältö		Pirustusohje	
MITTAUSKESKUS MK		ASENNUSOHJE	
PESAV145-30-M_C		Pvm. 16.12.2014	
Koodi		Teki JMa	
Tark.		Muutos	
ENSTO FINLAND OY		Mittakaava	
Insinöörikuu 1 50100 MIKKELI		Lehti 3	
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491		Lehdistä 3	

Keskuksen asennustavat:


- Pinta-asennus, keskus kiinnitetään
 - keskus kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä
- Uppoasennus, minimi upotussyvyys noin 60 mm
 - jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

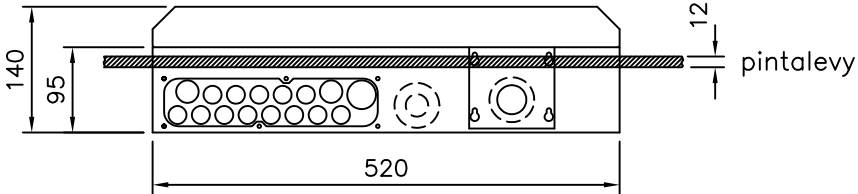

Keskuksen rakenne:

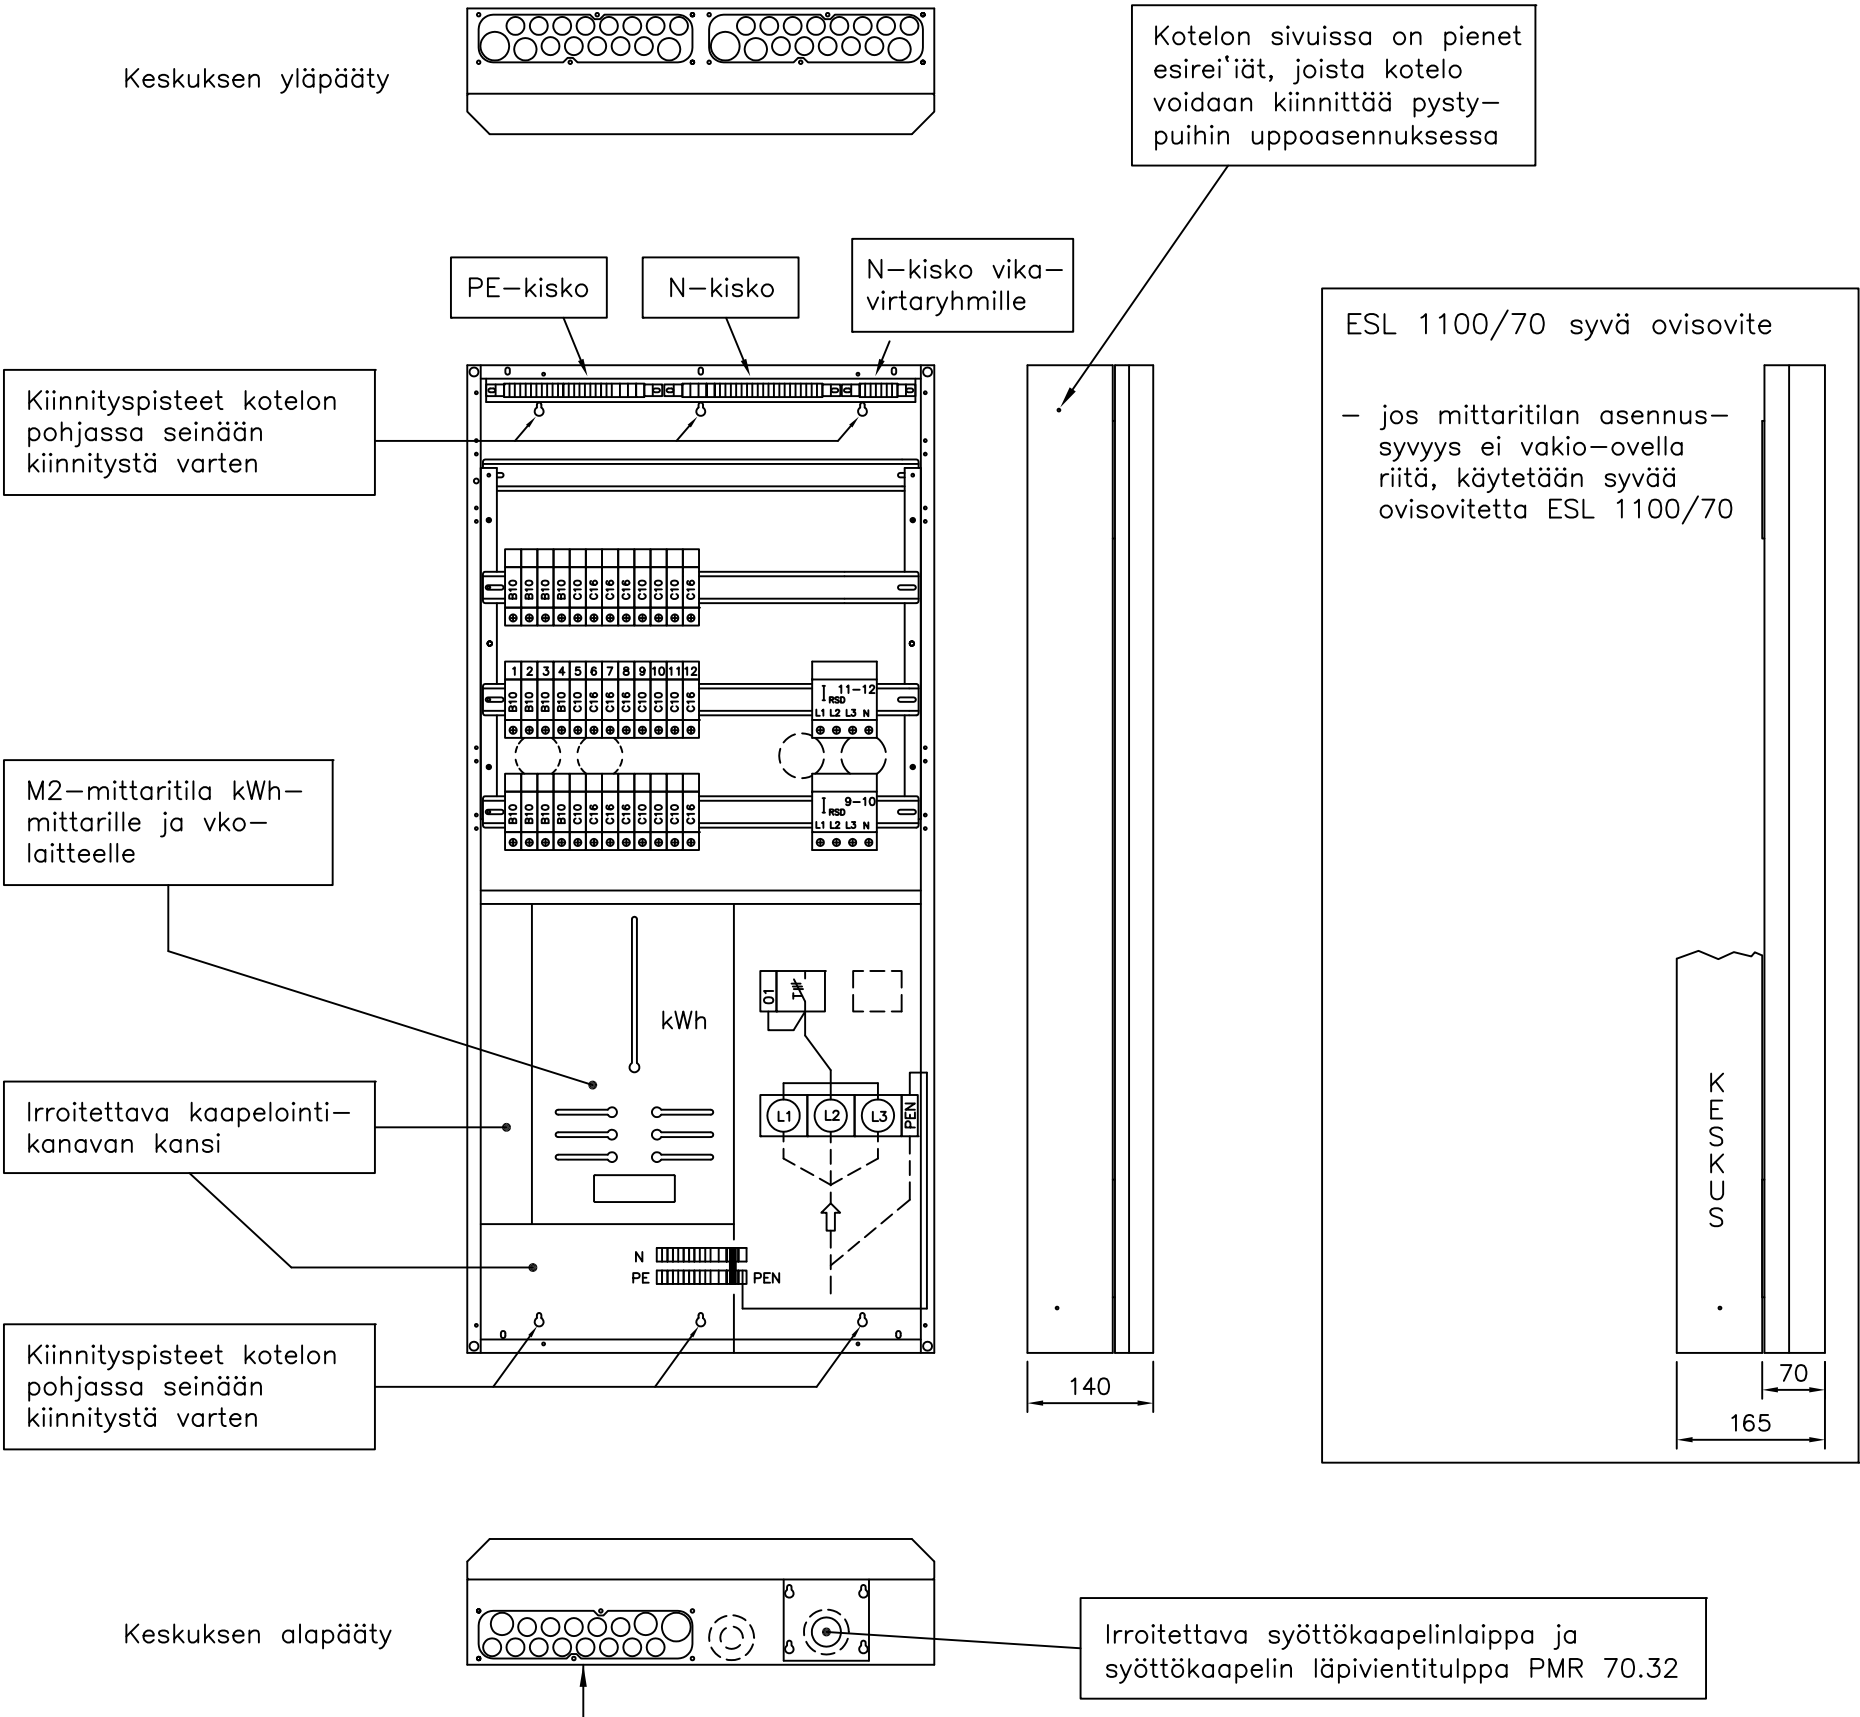

Keskuksen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:



- laipassa on paikka 13 kpl 20 mm:n putkelle, 2 kpl 25 mm:n putkelle ja 1 kpl 32 mm:n putkelle
- laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinärakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi
- laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiivist, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi

Laipan putkitus-/kaapeliaukot:

