


A muutos
B muutos
C muutos

D muutos
E muutos
F muutos

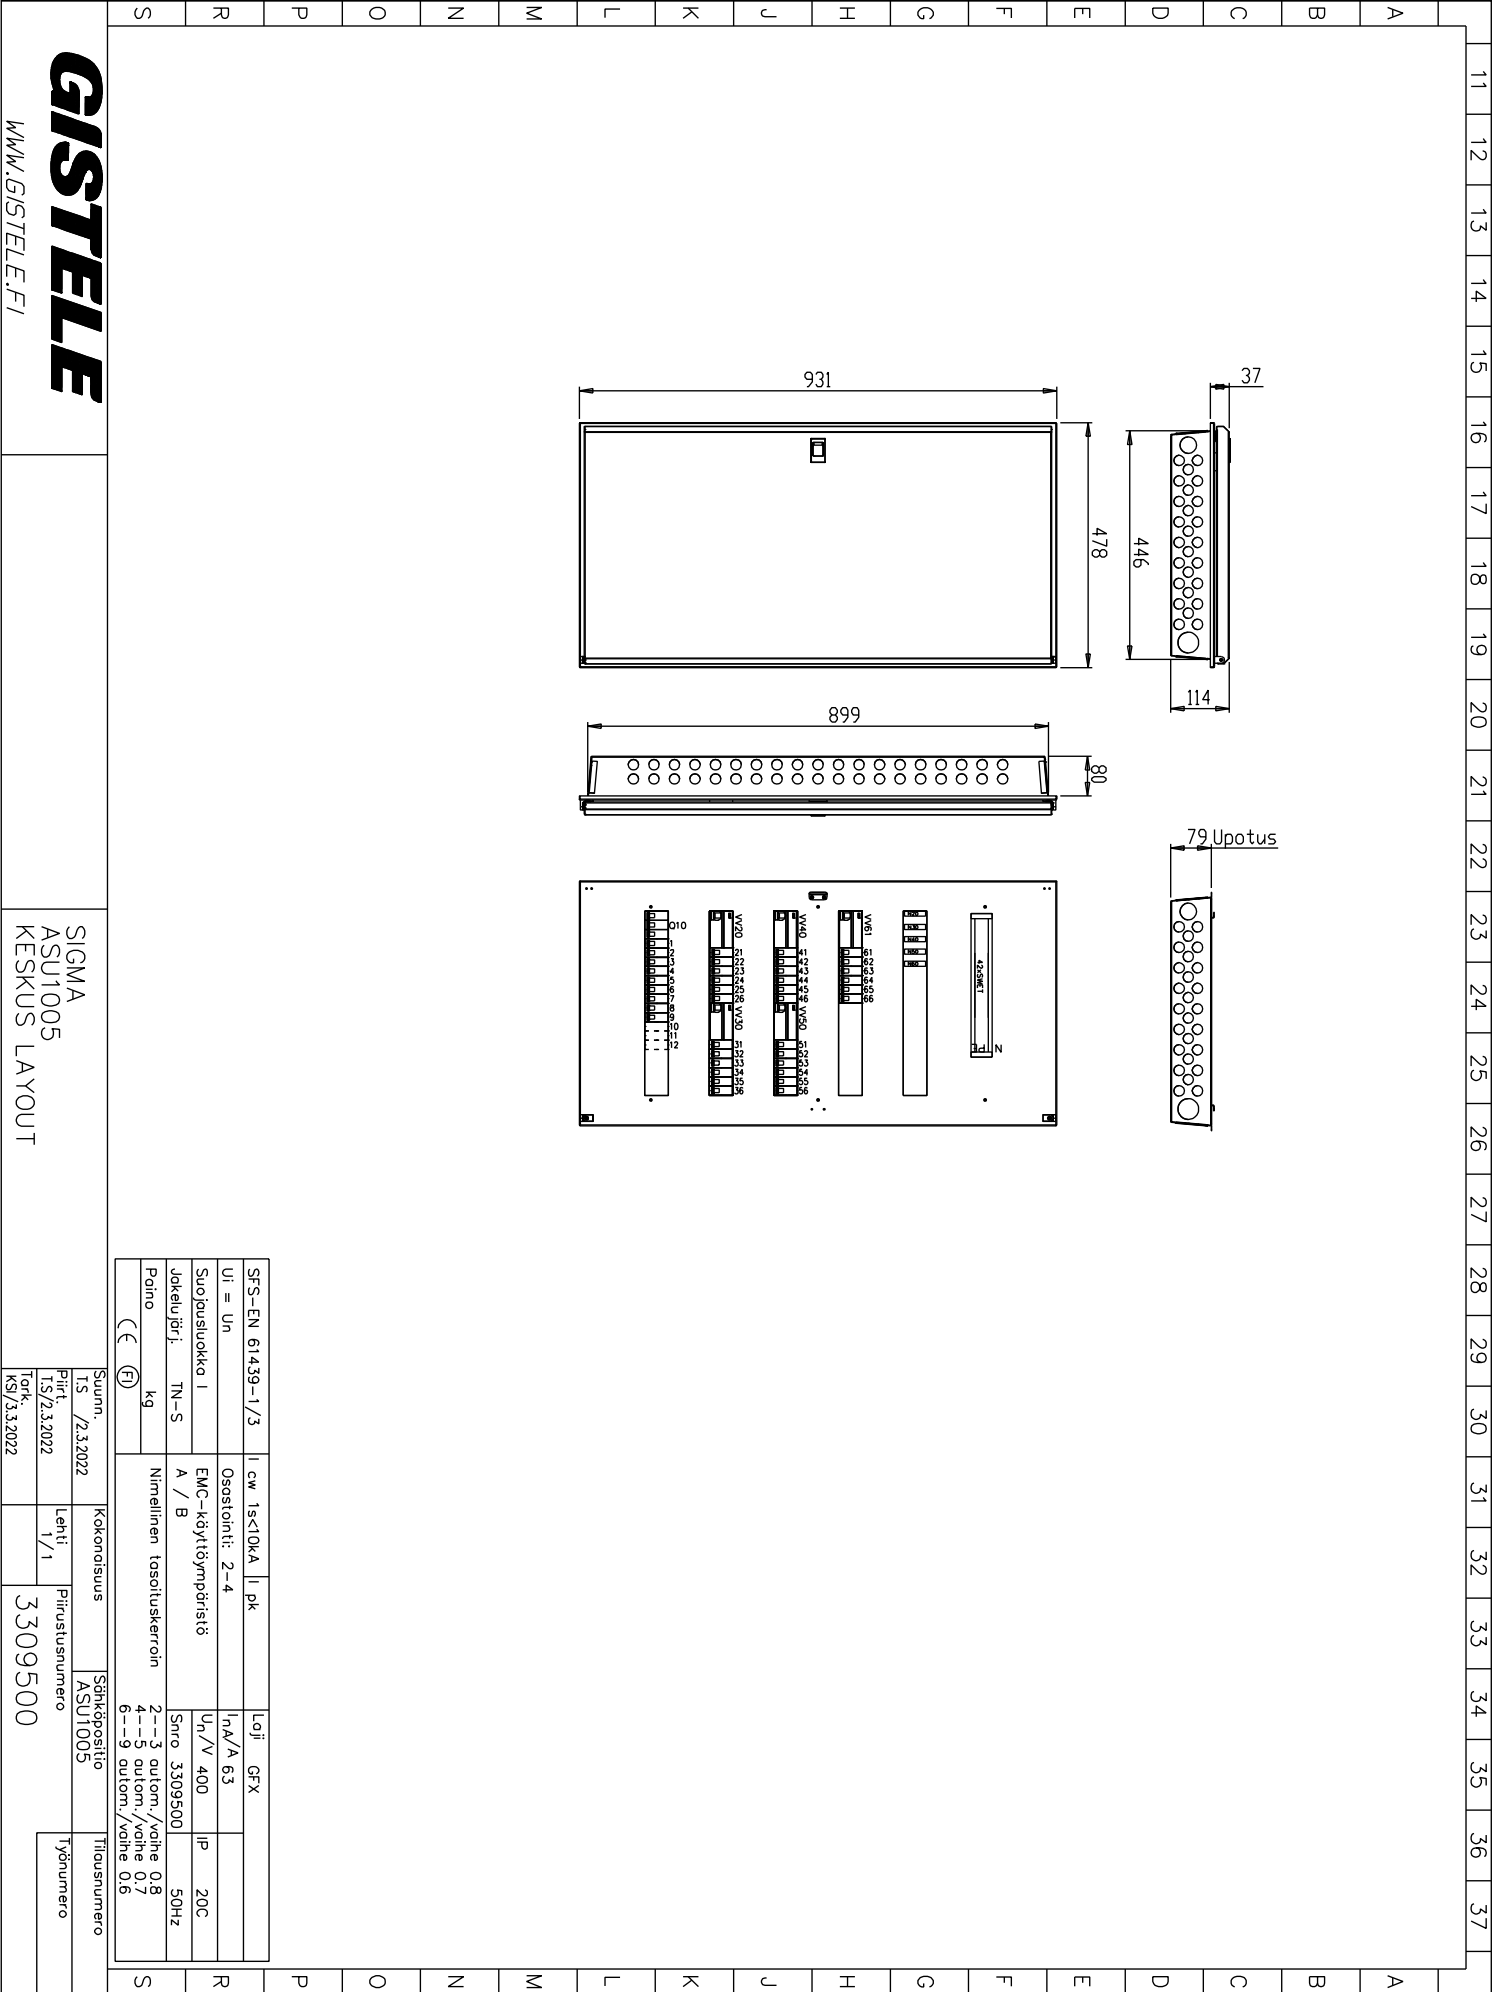

GISTELE
WWW.GISTELE.FI

SIGMA
ASU1005
KESKUS LAYOUT

SFS-EN 61439-1/3	I cw 1s<10kA I pk	Loji GFX
UI = Un	Osoittorit: 2-4	In/A 63
Suojalukko I	EMC-käyttöpöytä	Un/VV 400
JokeluSri: TN-S	A / B	IP 20C
Paino kg	Nimellinen tasoituskerron	Sno 3309500
Ⓢ Ⓣ Ⓡ	2-3 autom /voihe 0.8	50Hz
	4-5 autom /voihe 0.7	
	6-9 autom /voihe 0.6	

Suunn. /2.3.2022	Kokonaisuus	Sähköpostio ASU1005	Tilousnumero
Piirt. /2.3.2022	Lehiti 1/1	Piirustusnumero	Työnnumero
Tark. /3.3.2022		3309500	

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS								
D muutos	E muutos	F muutos												A							
										VV50	VIKAVIRTAKYTKIN	40A 30mA		B							
										51		C16		C							
										52		C16		D							
										53		C16		E							
										54		C10		F							
										55		C10		G							
										56		C10		H							
														I							
										VV60	VIKAVIRTAKYTKIN	40A 30mA		J							
										61		C16		K							
										62		C16		L							
										63		C16		M							
										64		C10		N							
										65		C10		O							
										66		C10		P							
							Q														
							R														
							S														
							T														
							U														
							V														
							X														
							Y														
							Z														
							1														
							2														

A muutos
B muutos
C muutos

GISTELE

WWW.GISTELE.FI

SIGMA
ASU1005
PÄÄKAAVIO

Suunn.
T.S /1.3.2022

Piirt.
T.S/1.3.2022

Tark.
KSI/3.3.2022

Kokonaisuus

Lehti
2 / 2

Sähköpositio
ASU1005

Piirustusnumero

3309500

Työnumero