
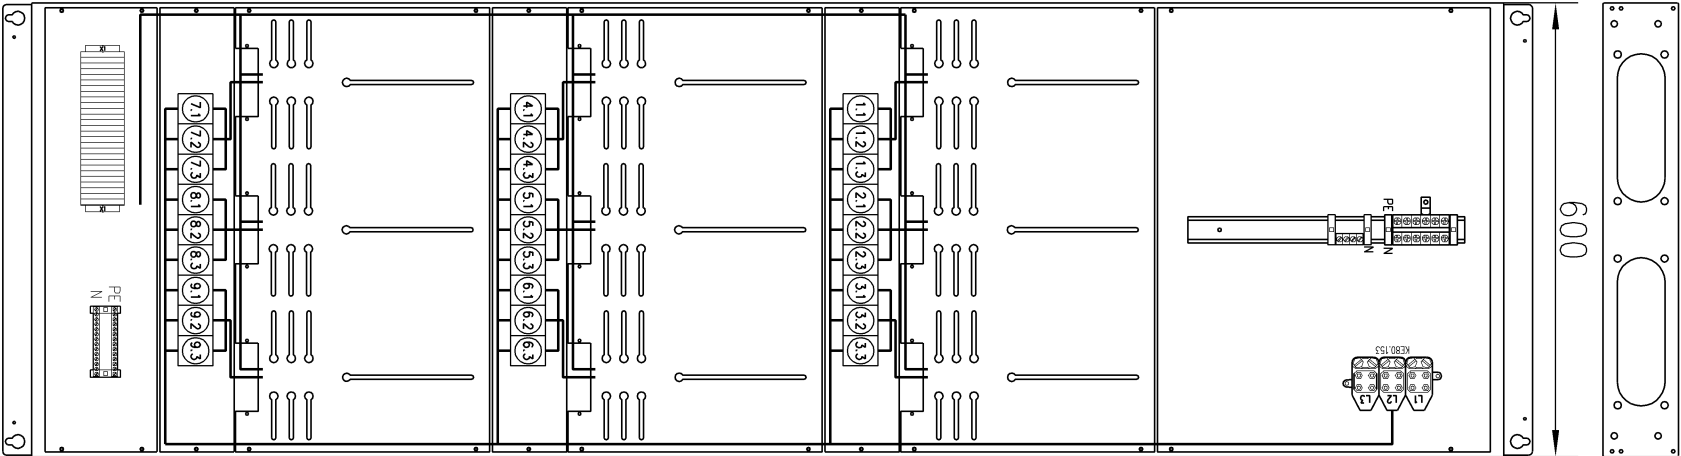


JOHDOTUS	kW	A/A	NIMITYS	NRO
			Syöttö	
		/25		1
		/25		2
		/25		3
		/25		4
		/25		5
		/25		6
		/25		7
		/25		8
		/25		9

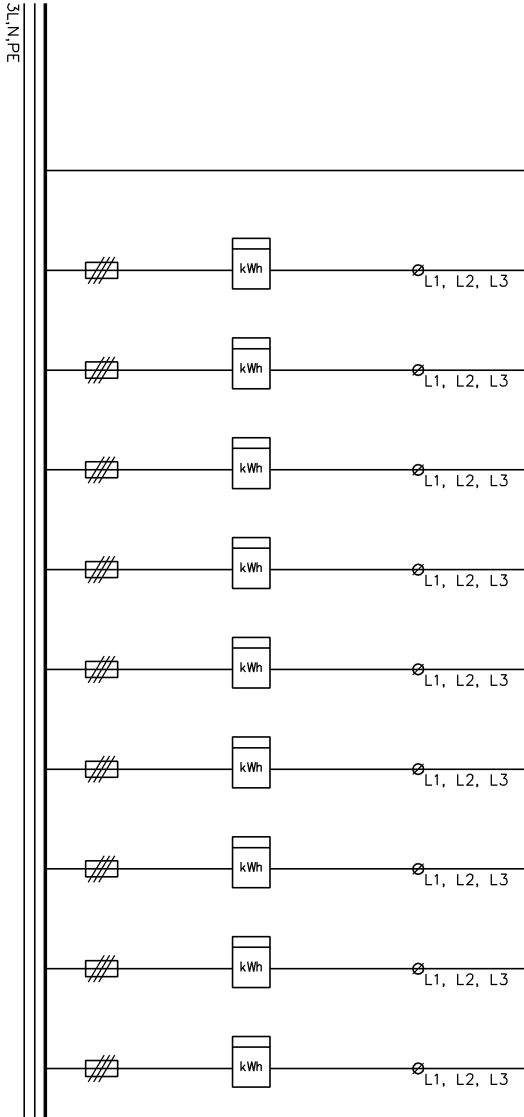

EN 61 439-1,-2		Sähkö n:o		3331470
Malli	mirri 325.09(Y)			
P _L / kW	I _{na} / A	U _n / V	P _H / kW	
Koteloitiluokka			IP 20	
Nimellisjännite		U _n	400 V	
Apuvirran nimellisjännite			- V	
Nimellisvirtajännite		U _i	400 V	
Nimellisvirta, keskus		I _{na}	250 A	
Nimellisvirta, piirit		I _{nc}	60 A	
Terminen rajoitus		I _{ew} I _s	<10 kA	
Dynaminen rajoitus		I _{pk}	<17 kA	
Nimellinen tosituskerron	2--3 autom./vuote 0,8			
Nimellistoisuus	50 Hz			
Suojous sähköiskulta	Suojamood. ja kotelointi			
Mooditusjärjestelmä	TN-S järjestelmä			
Ympäristöolot	Normaalit			
EMC-käyttötömpärisistö	A ja B			
Paino	- kg			

UTU OY			
mirri		IP 20	
I _{na}	250 A	I _{cw}	<10 kA
Un	400 V	I _{pk}	<17 kA
CE		FI	
EN 61439-1,-2			

UTU OY AHJONTIE 1, 28401 ULVILA Puh. 02-550 800	Urkotusija	Kohde	Suunn. RP	Pvm. 11.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/1	Arkistotunnus
			Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Pir. n:o	
			Hyv. PK	Sinde 1:10 (A3)		3331470	