



Saves Your Energy

EVAK63.25-3

Enstolta uusi aluevalaistuskeskus

Aluevalaistuskeskuksessa on tilavaraus GSM-ohjauslaitteelle, joten alueita ja katuvaloja on mahdollista ohjata myös etänä.



Enstolta on tullut uusi aluevalaistuskeskus EVAK63.25-3 Esteri-keskusperheeseen. Keskus mahdollistaa monipuoliset valaistuksenohjaukset, ja siinä on tilavaraus GSM-ohjauslaitteelle. Uusi aluevalaistuskeskus täyttää uusien standardien mukaiset vaatimukset.

Monipuolista valaistuksenohjausta

Valaistusta voi ohjata keskuksessa käsikäyttöisesti tai hämäräkytkin-kello-ohjauksella (ohjauskello vakiona) tai etänä GSM-ohjauksella (tilavaraus). Ryhmävarokelähtöjä on 5x3x25A.

Aluevalaistuskeskuksessa on 3 kappaletta kontaktoriohjattuja valaistuslähtöjä, joilla on läh-
töliittimet alumiini- ja kuparikaapeleille (max. 50 Al/Cu). Neljännelle kontaktorille ja liittimille on tilavaraus.

Lujaa tekoa

Aluevalaistuskeskus on tehty ulkokäyttöön tarkoitettuun tukevasta ja iskunkestävästä kuumasinkitystä teräslevystä, jonka päällä on polyesterijauhemaalaa. Näiden ansiosta keskus kestää erityisen hyvin vaativia olosuhteita.

Eri asennustapoja

Keskuksen voi asentaa joko pylvääseen pylväsasennuspakkauksella (EVL2.01) tai tukevalle erilliselle alustalle (EVL2.13), joka on tehty samasta vahvarakenteisesta materiaalista kuin keskus. Erillinen keskus ja jalusta helpottavat kuljetusta ja käsittelyä.

Kaikki yhdessä keskuksessa


Keskus on nopea ja helppo asentaa, sillä kaikki tarvittava on jo valmiina:

- Päävarokkeiden vaihtokannet ja ryhmävarokkeiden kannet (15 kpl)
- 3 kontaktoria valaistuksenohjaukseen
- Ohjauskello ja ohjauksen valintakytkimet
- Kaapeleiden läpivientitiivisteet
- Tilavaraus GSM-laitteelle
- Tilavaraus ylijännitesuojille
- Tilavaraus 4. kontaktorille ja liittimille


Tuotetiedot

TYYPPI	SNRO	NIMIKE	RYHMÄVAROKKEET	MITAT
EVAK63.25-3	3428065	Aluevalaistuskeskus	5x3x25A	520x1100x180
EVL2.1	3428026	Pylväsasennuspakkaus		
EVL2.13	3428048	Asennusvalmisjalusta		520x815x145

TEKNISET TIEDOT	
Pintakäsittely	Polyesterijauhemaalaus
Mitat (lxks)	520x1100x180
Kotelointiluokka	IP34
M2-mittarialustoja	1
Nimellisjännite (V)	400 V
Nimellisvirta (A)	63 A
Noudatettava normi	EN 61439-4
Ryhmävarokkeet	5x3x25A
Terminen nim. kestovirta	ICW ≤ 10 kA
Varatilamodulit	1 kontaktorille ja lähtöliittimille, ylijännitesuojille
Virtalaji	AC 50Hz
Hyväksyntä/merkinnät	FI, CE

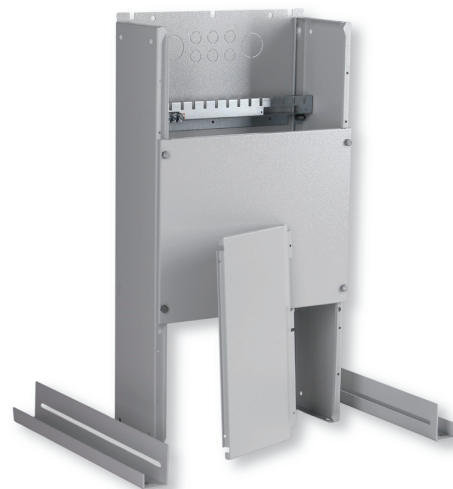

EVL2.13 Jalusta

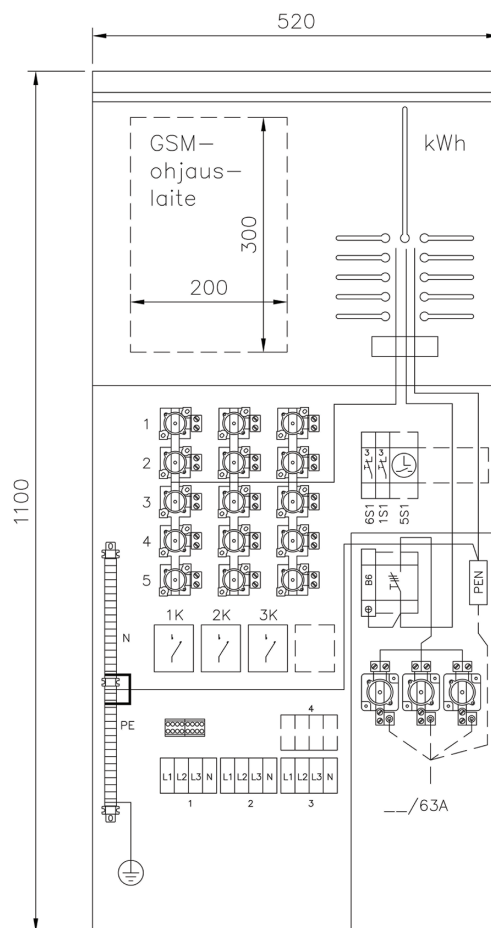

Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, PL 77
06101 Porvoo
ensto@ensto.com
www.ensto.fi