

KWh-mittarikotelo



FP 2312


- Suurin asennussyvyys: 136 mm
- kahden elektronisen kWh-mittarin asennuspohja ja kiinnitysruuvit

- tai yhden kWh-mittarin ja yhden DIN-35-kiskon asennukseen
- Kotelokoko 3
- Käytettäessä mittaamattomassa paikassa, konsultoi paikallista energian jakeluyhtiön kanssa.
- Mittareille, joissa on kolmipistekiinnitys
- Savunharmaa ovi
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- Kiilarja: 6 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyt asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

Leveys:	270 mm
Korkeus:	540 mm
Syvyys:	163 mm
Paino	3,51 kg

Piirroksat

Mittapiirros

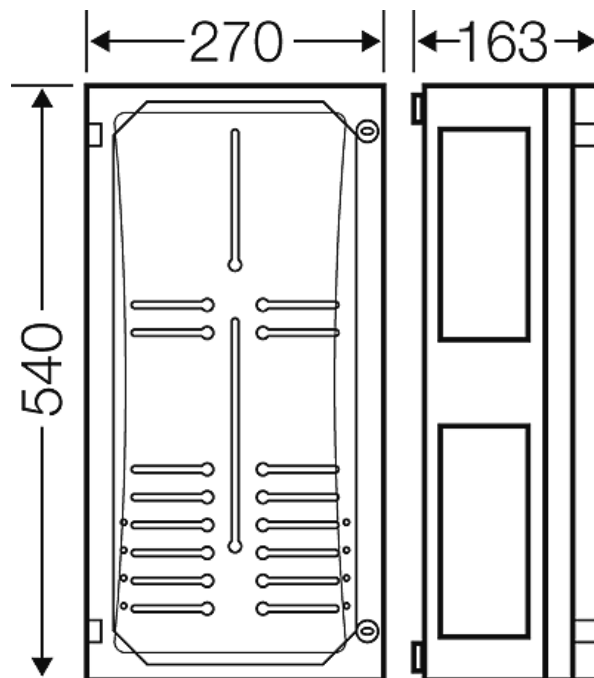


KWh-mittarikotelo



FP 2312

- Suurin asennussyvyys: 136 mm
- kahden elektronisen kWh-mittarin asennuspohja ja kiinnitysruuvit

Kotelon seinät

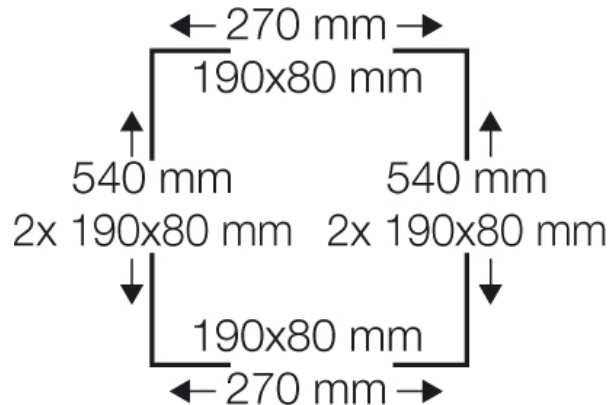

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 5 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.