


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

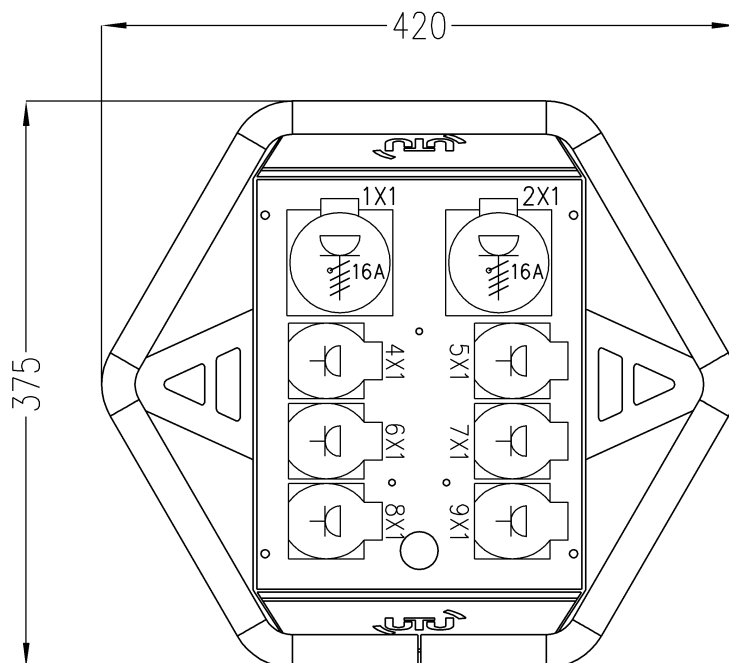

LIITÄ TYÖMAAOLOSUHTEISSA 30mA VIKAVIRTASUOJALLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN
IN CONSTRUCTION SITE CONDITIONS, CONNECT TO A SOCKET SHIELDED WITH A 30mA
RESIDUAL CURRENT DEVICE

EN 61 439-4	Sähkö n:o	3436701	Nimellinen toimituskerroin	0,7
Malli	mopsi 16.0026M			
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	16 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	< 17 kA		

mopsi

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	mopsi 16.0026M		
I _{nA}	16 A	EN	61 439-4
U _n	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:5 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3436701

[illegible]