
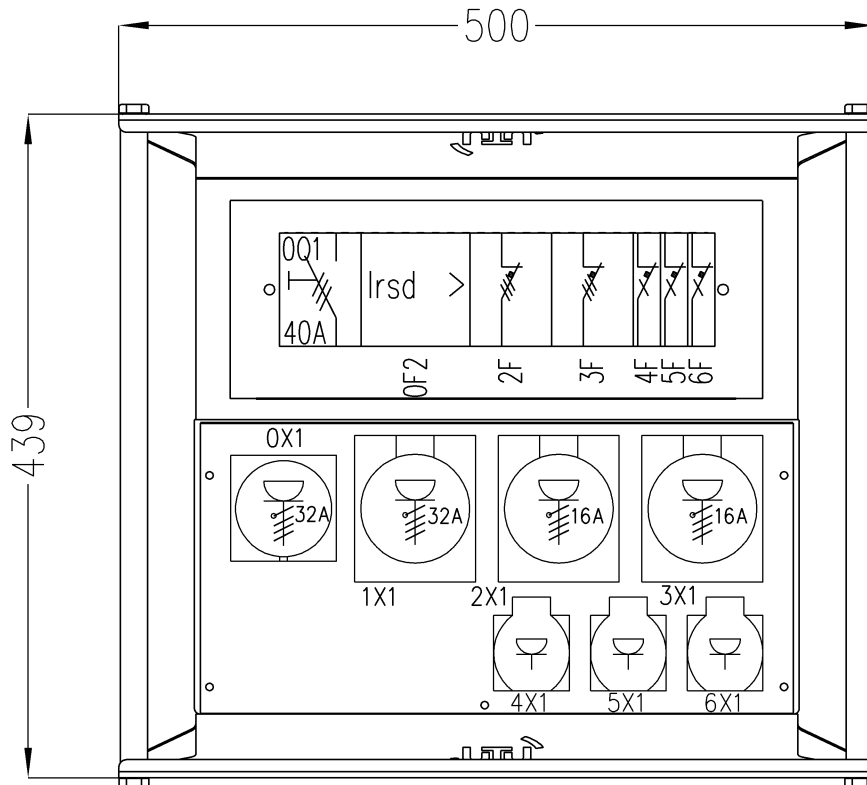


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

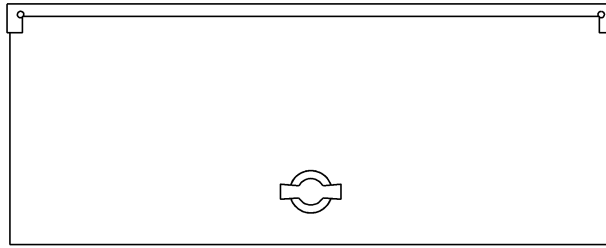

EN 61 439-4	Sähkö n:o	3436704	Nimellinen tosoituskerroin	0,7
Malli	mopsi 32.0123			
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	32 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	< 17 kA		

mopsi

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI

I_{nA} EN

U_n IP

F TYÖ N:o

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:5 (A4)

KOKOONPANOKUVA

Keskustunnus

Lehti 1/2

Piir. n:o

3436704

