


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

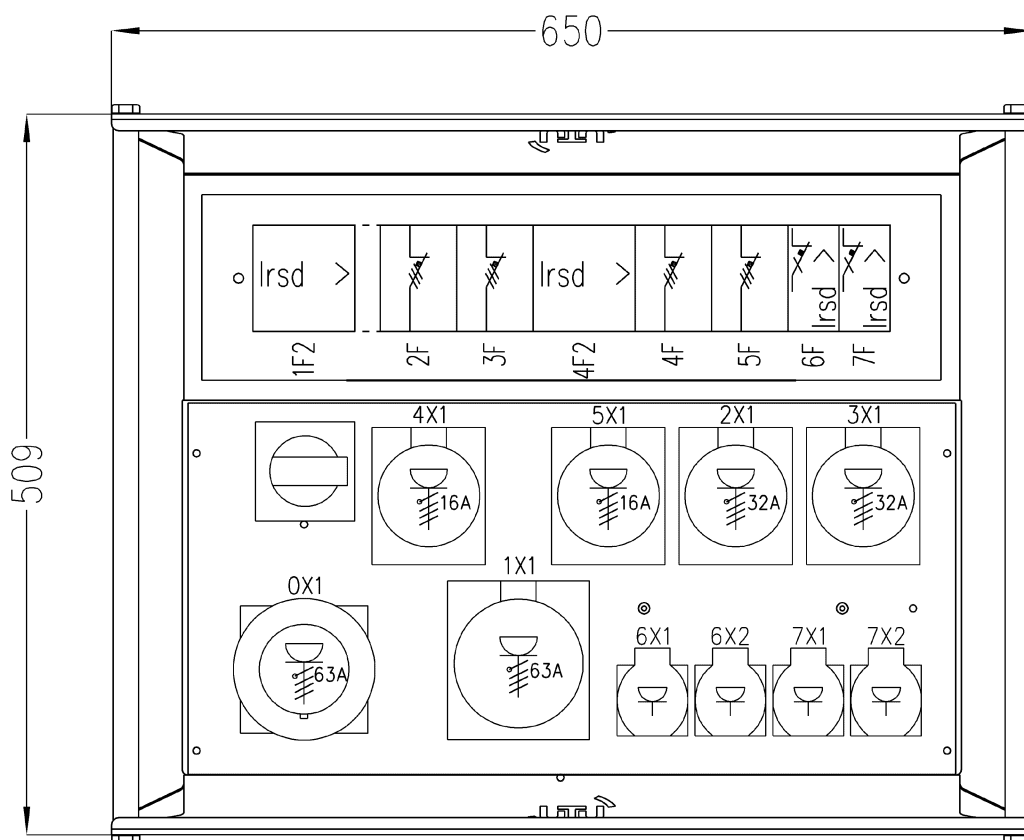

EN 61 439-4	Sähkö n:o	3436706	Nimellinen tasoituskerron	0,7
Malli	mopsi 63.1224			
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Muotoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	< 17 kA		

mopsi

UTU OY MADE IN FINLAND		CE	FI
MALLI mopsi 63.1224			
InA 63 A	EN 61 439-4		
Un 400 V	IP 44		
F 50 Hz	TYÖ N:0		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:5 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

3436706

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		KOJEVASTAKE SYÖTÖSSÄ 63A			
		PÄÄKYTKIN 80A			
	1	3~PISTORASIA 63A			
	2	3~PISTORASIA 32A	C32		
	3	3~PISTORASIA 32A	C32		
	4	3~PISTORASIA 16A	C16		
	5	3~PISTORASIA 16A	C16		
	6	2xSCHUKO	C16		
	7	2xSCHUKO	C16		



UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.

RP

Pvm.

24.6.2020

PÄÄKAAVIO

Lehti

2 / 2

Arkistotunnus

Tark.

JK

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

PK

Suhde

3436706