
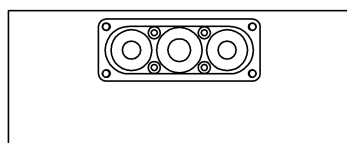
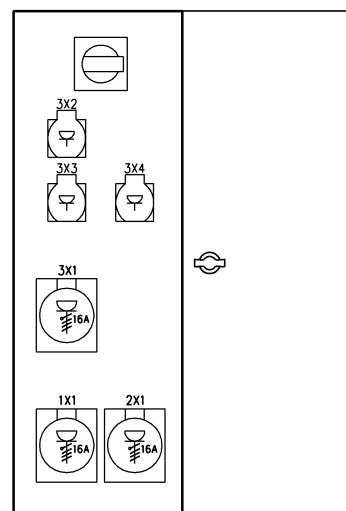


KOTELO:
MAALATTU TERÄS RAL 7032

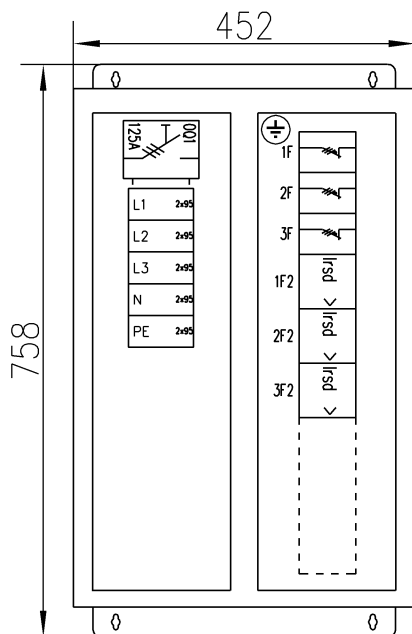

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3436806	Nimellinen toimituskerroin	0,7
Malli	pinseri 80.0033			
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja koteloointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	80 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

pinseri

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI pinseri 80.0033

I_{nA} 80 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 44

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 24.6.2020
Tark. JK Muutos
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus
Piir. n:o

3436806

