


Allfive LED










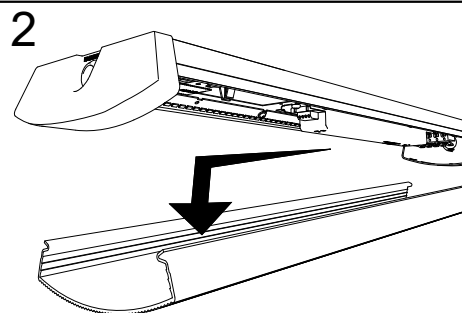


Bryt spänningen före installation och vid sensorinställningar

Disconnect luminaire before installation and change of sensor settings

c/c	
600	510mm
1200	1050mm

3

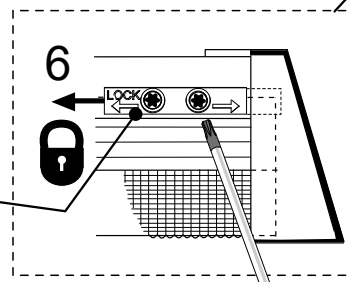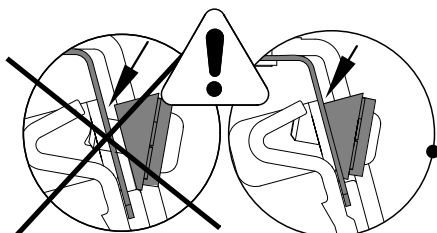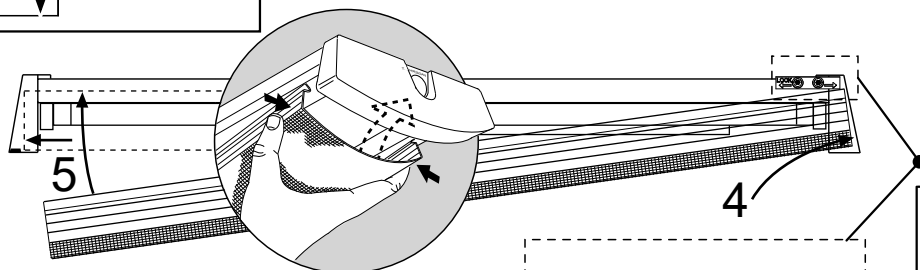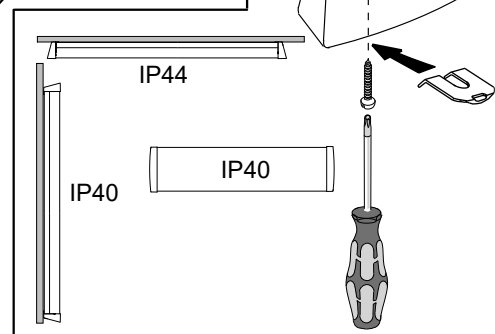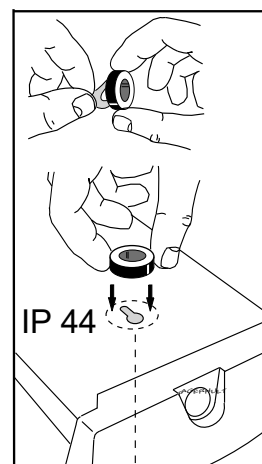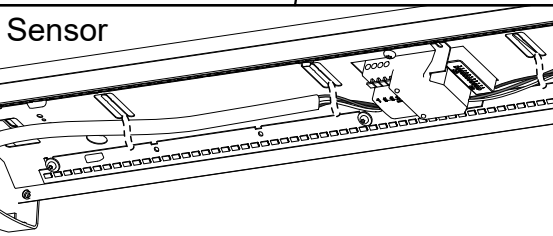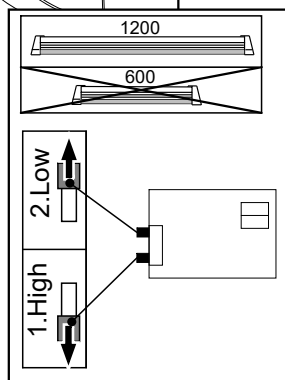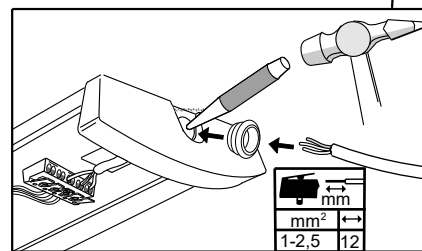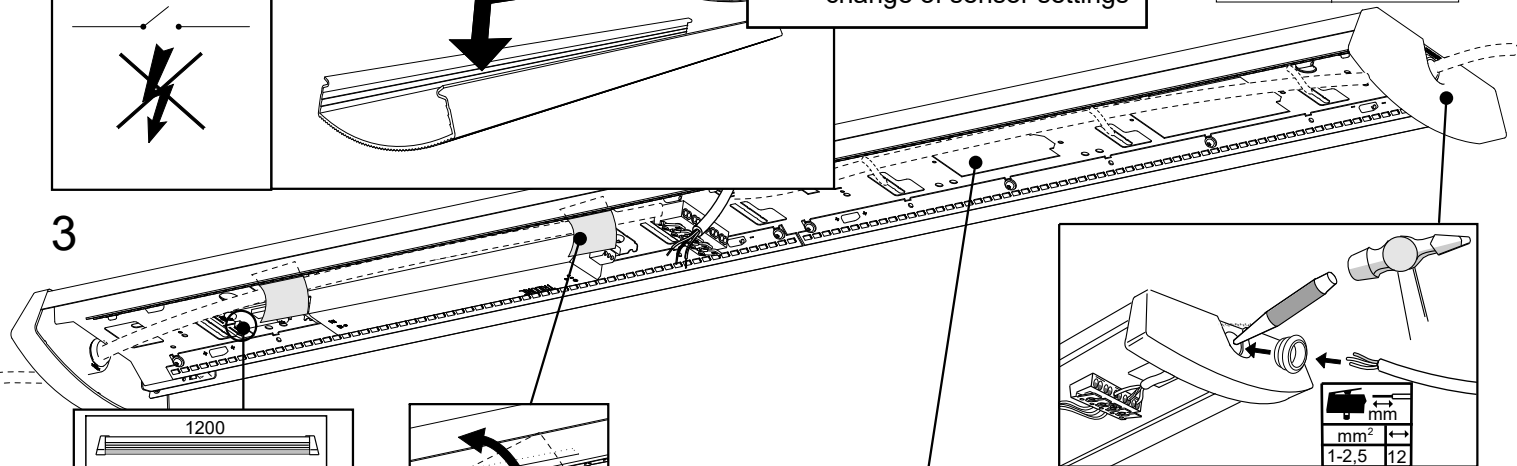


GB For use in environments where no unusual accumulation of dust is expected.

S För användning i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas




Max 1 Nm

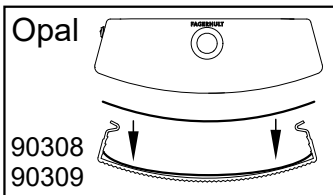



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatiske urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

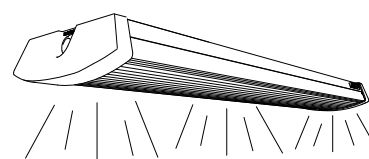

S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

GB Basic insulation between mains and control wiring.

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

SF Näämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Accessories

