



# Round

Julkisten tilojen valaisin | Armatur för offentliga utrymmen | Office luminaire


IP20 -O- -O-  
 3x2,5 5x2,5 DALI

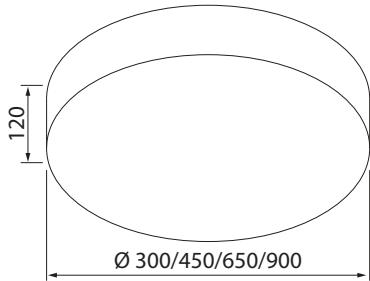


Mounting holes (MM)




Round 300



Round 450



Round 650



Round 900

**FI**

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkity valaisimeen/liittäntälaitteeseen. Kytkie virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytetään ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

**SE**

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdelen. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.








**EN**

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

# Round

IP20 -O- -O- 3x2,5 5x2,5 DALI

Julkisten tilojen valaisin | Armatur för offentliga utrymmen | Office luminaire

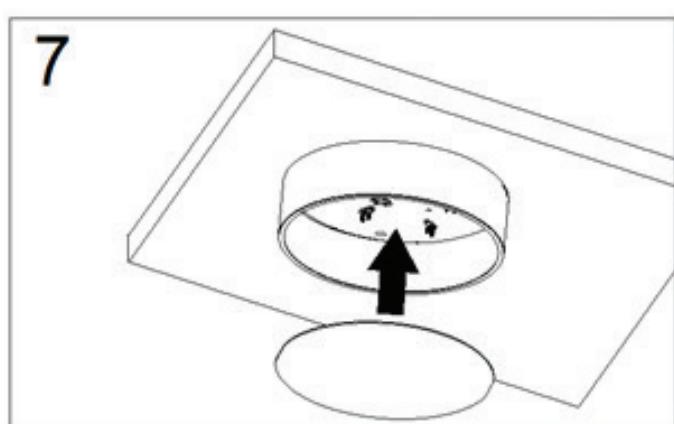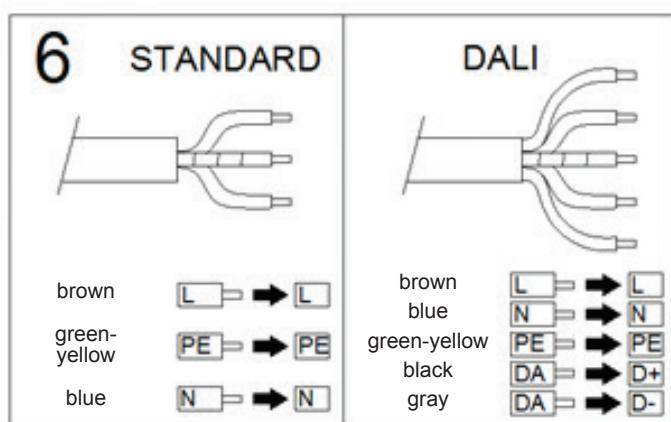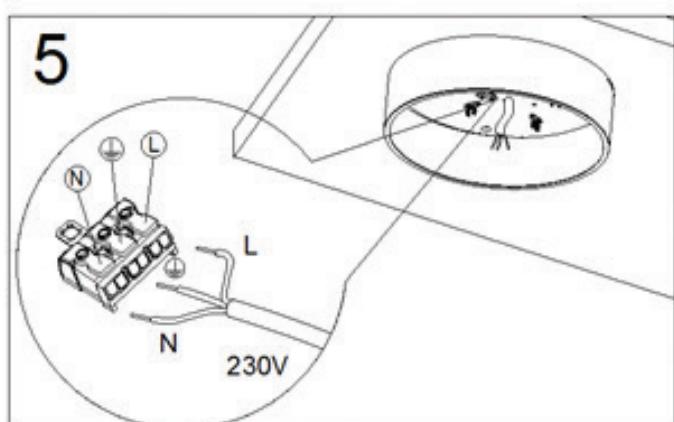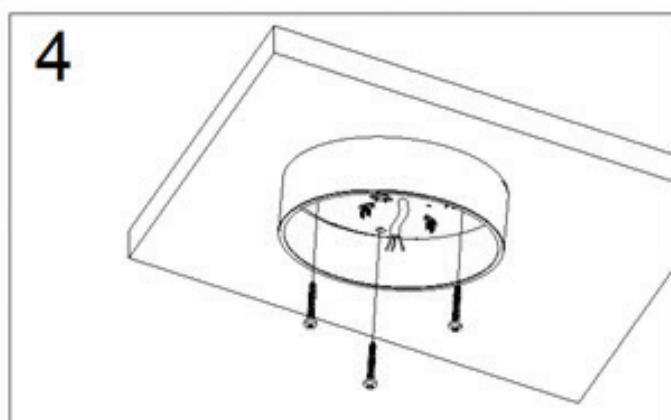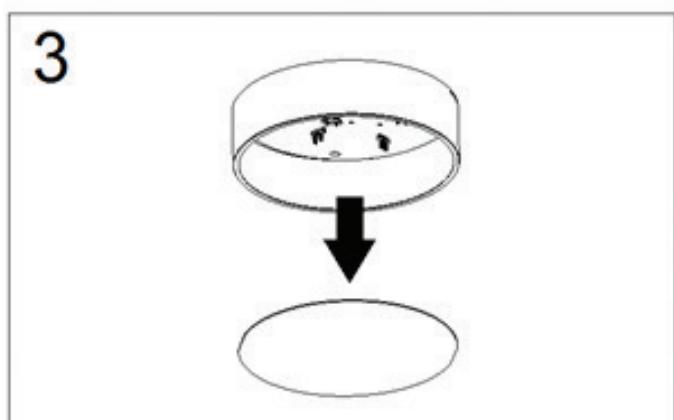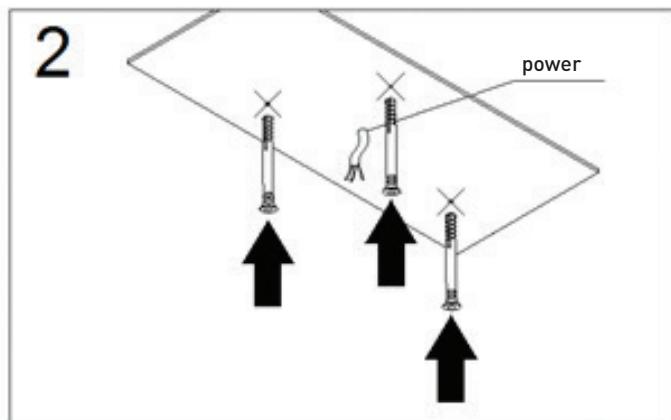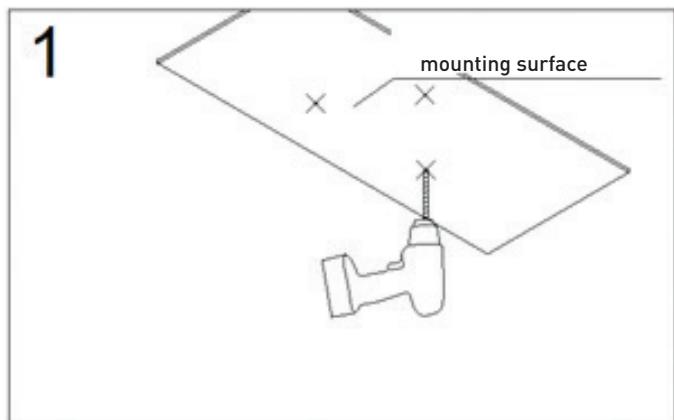

ATTENTION!  
Before inserting the diffuser into the luminaire remove the protective foil.