


INGROUND CT
0049345--0049348
CMI-T 150W - 22Kg
CMI-TD 150W - 22Kg



Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

Max Load 29400N

Rated Maximum Surface Temperature: ≤75°C

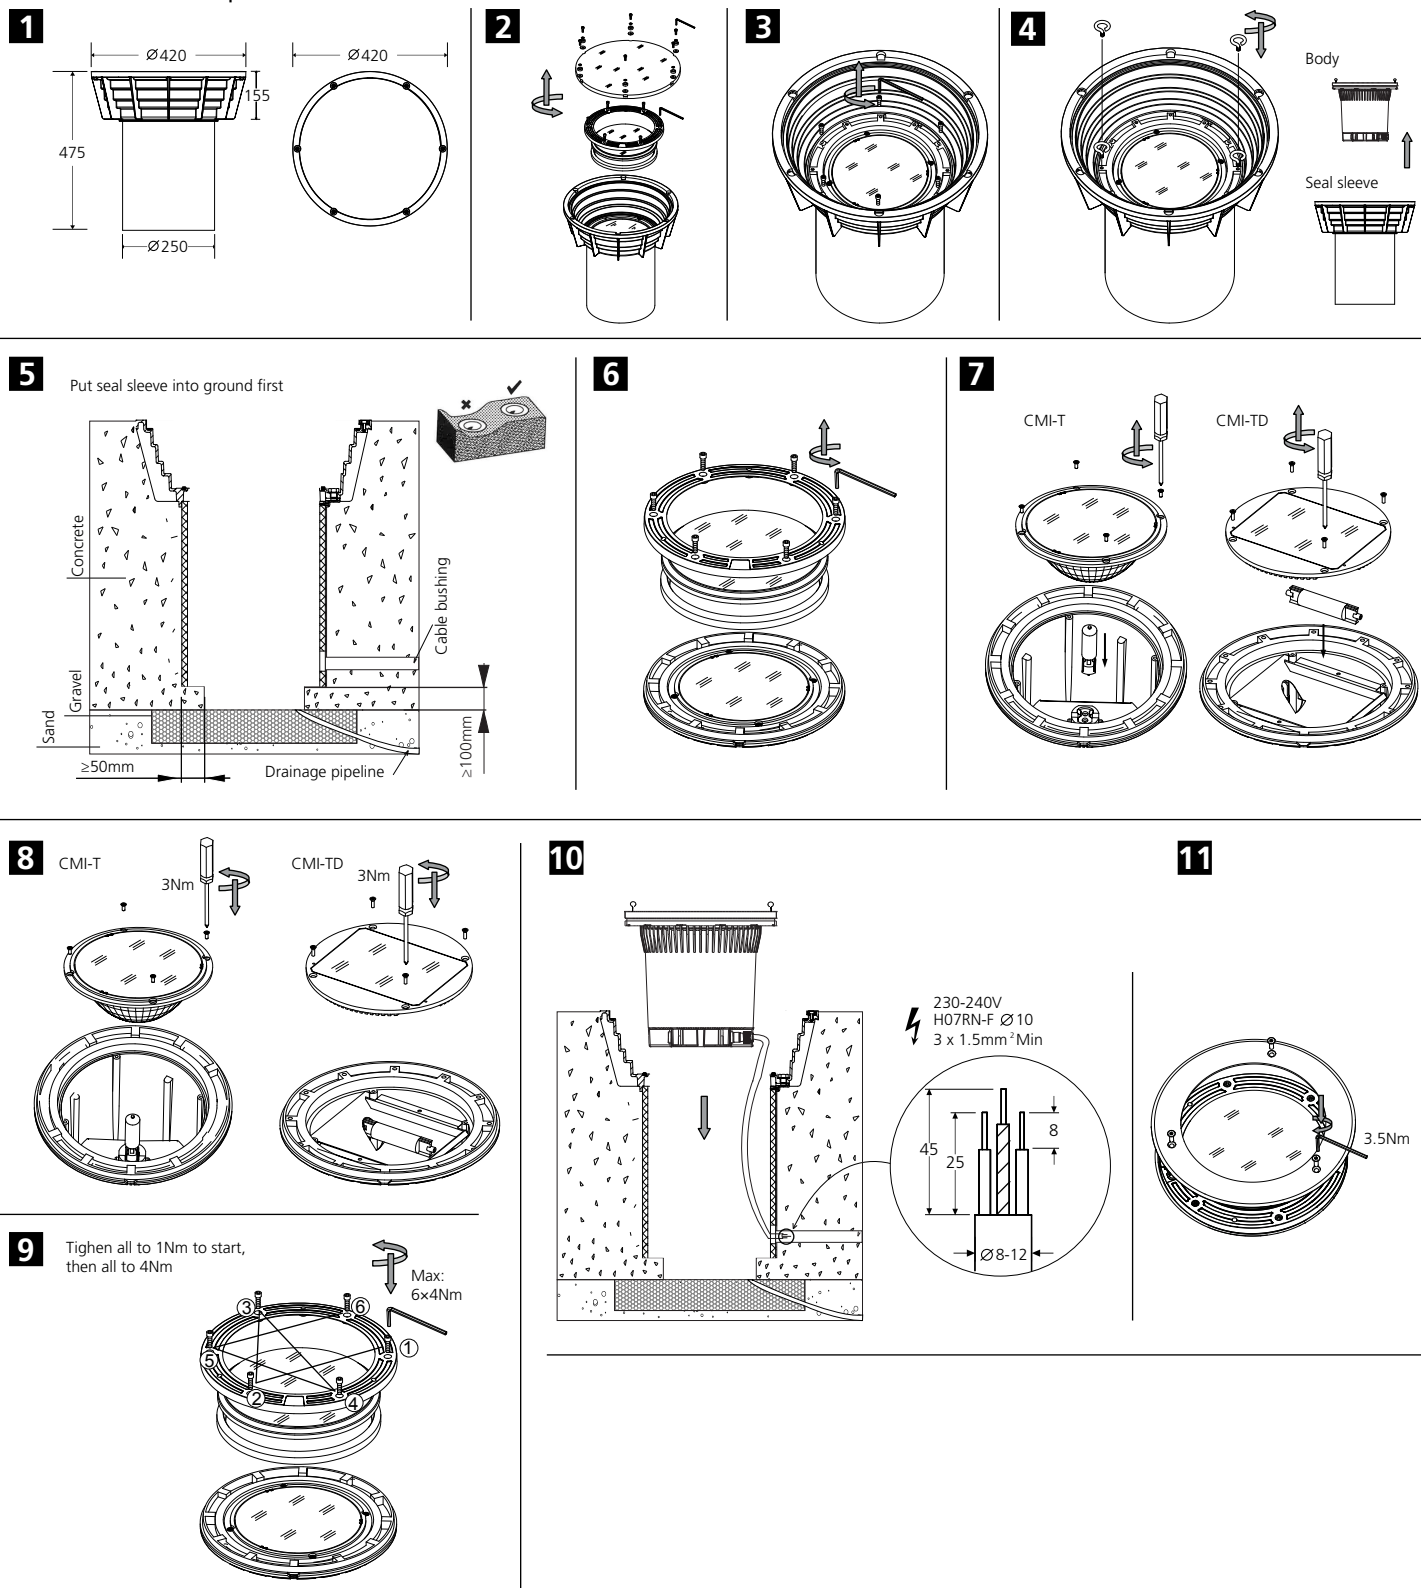

Replace any cracked protective shield.
Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
Este símbolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.
Detta symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.
Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasias vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.