

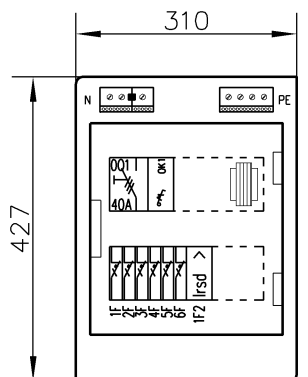

UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA

Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu



Keskuksen syvyys 151 mm

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

 PÄÄKYTKIN EI SAMMUTA
UPS-LAITETTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o	8401053	Nimellinen tosoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset UPS			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _N / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	230 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

basset

 UTU OY
MADE IN FINLAND

 MALLI basset UPS
 I_N 25 A EN 60 439-3
 U_N 230 V IP 44
 F 50 Hz TYÖ N:o

Suunn.	JK	Pvm.	30.10.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir.	n:o	
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				8401053

OHITUSRELE OK1 (0 - Auto - 1)

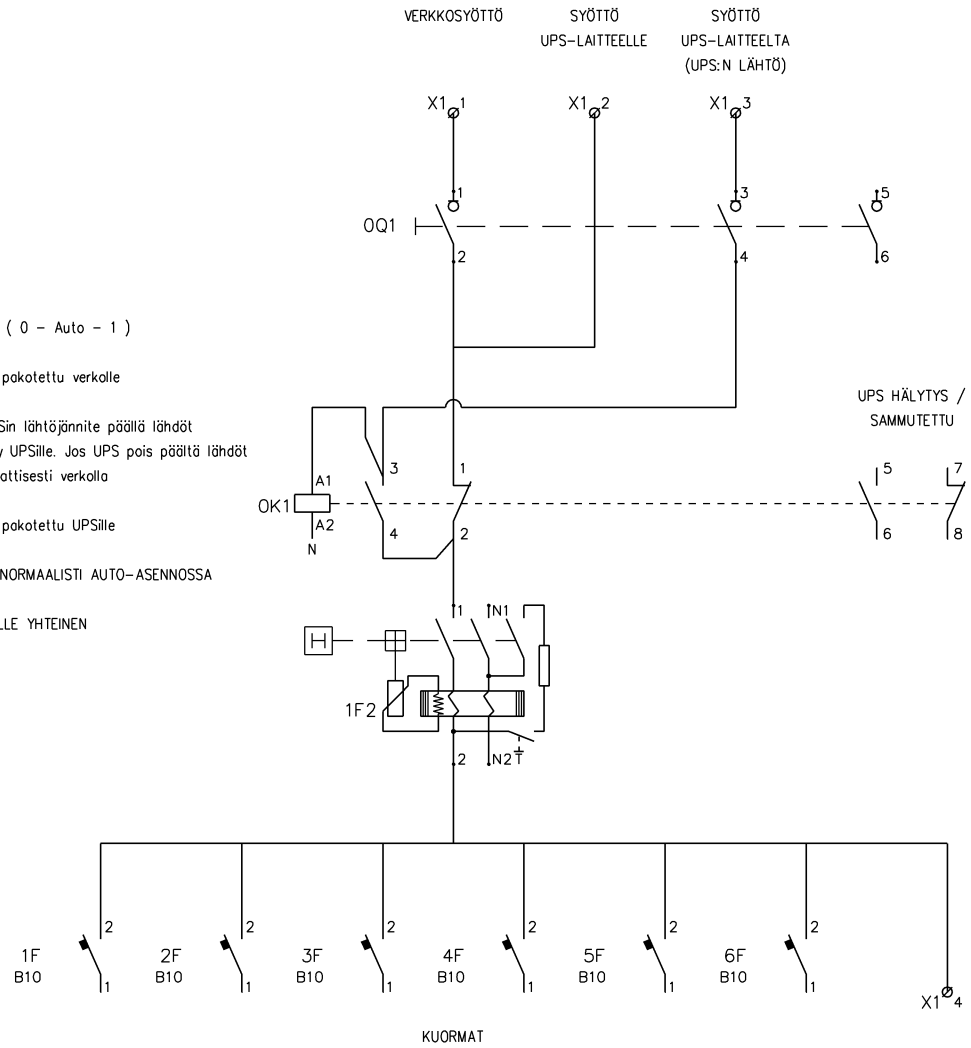
0 - Lähdöt pakotettu verkolle

Auto - Jos UPSin lähtöjännite päällä lähdöt
kytketty UPSille. Jos UPS pois päältä lähdöt
automaattisesti verkolla

1 - Lähdöt pakotettu UPSille

OK1 KYTKIN ON NORMAALISTI AUTO-ASENNOSSA

NOLLA ON KAIKILLE YHTEINEN



Suunn. JK

Pvm. 30.10.2013

PÄÄKAAVIO

Lehti 2/2

Arkistotunnus

Tark.

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

Suhde

8401053